



## Company Profile

### Fire Safety & Protection Systems



كنترول لمعدات السلامة و اطفاء الحريق

**CONTROL**  
SAFETY & FIRE EQUIPMENT

# INDEX



- ÿ INTRODUCTION
- ÿ OUR FACILITIES
- ÿ GUARANTEE & SERVICE
- ÿ OUR PRODUCTS & SERVICES
- ÿ PRODUCT PORTFOLIO
- ÿ TRADE LICENSE
- ÿ ADCD SAFETY CERTIFICATE
- ÿ ADCD APPROVALS





## INTRODUCTION

"CONTROL SAFETY & FIRE EQUIPMENT", offering Fire Engineering Solutions to the varied requirements of our clients with the unwavering commitment to quality & customer Satisfaction.

Since its inception, we have been able to position ourselves in a vision to provide systems to its customers by way of their effectiveness, both in function & durability.


## OUR FACILITIES

 Office & Workshop  
WS1 PLOT 81 M-40  
Mussafah, P.O.Box-30869  
Abu Dhabi, UAE

 050 93 17 161  
055 13 42 318

 02 6453122

 02 6453122

 controlfire@mail.com  
controlfire2016@outlook.com



## GUARANTEE

All the Equipment's /Systems offered by us are warranted against manufacturing/workmanship for a period of 12 months from the date of supply/Commissioning.

## SERVICE

We are equipped to provide excellent services. Our services department has qualified & experienced technicians, and means to provide efficient Service, which the source of our success in this market.



## OUR PRODUCTS & SERVICES

### **ABU DHABI CIVIL DEFENSE APPROVED EQUIPMENT'S & SYSTEMS**

ALL TYPES OF FIRE EXTINGUISHERS- FireGuard & Flametech

FIRE HOSE REELS - FireGuard & Jintian Fire

SPRINKLER SYSTEM - Fireguard & AG Fire Sprinkler

LANDING VALVES - Jintian Fire

PILLAR HYDRANTS - Flametech

END SUCTION , UL FIRE PUMPS - (50 - 2000 GPM : FireGuard

SPLIT CASE, UL FIRE PUMPS - (500 - 5000 GPM) : FireGuard

SPLIT CASE, UL FIRE PUMPS - (300 - 2500 GPM) : Liancheng

CLEAN AGENT(HFC 227 ea) SYSTEMS - RG Systems

ADDRESSABLE FIRE ALARM - Ravel , Nortech & V Great

EMERGENCY & EXIT LIGHTS - Montech , Fonux , Secure

FIRE RESISTANT CABLE - FireGuard & Secure

CONVENTIONAL FIRE ALARM - Ravel ,Secure & V Great

FIRE EXTINGUISHER SPARE PARTS

## ADCD APPROVED PRODUCTS & PRINCIPALS



SPRINKLER SYSTEM : FIRE GUARD & AG SPRINKLER



CLEAN AGENT(HFC 227ea) SYSTEM : RG SYSTEMS



FIRE FIGHTING EQUIPMENTS : FIRE GUARD , FLAME TECH & JINTIAN

FIRE EXTINGUISHERS : FIRE GUARD & FLAME TECH



UL LISTED , END SUCTION FIRE PUMPS : 50 GPM – 2000 GPM : FIRE GUARD/TURKY  
UL LISTED , SPLIT CASE FIRE PUMPS : 500 GPM – 3000 GPM : FIRE GUARD/TURKY  
UL LISTED , SPLIT CASE FIRE PUMPS : 300 GPM – 2500 GPM : LIANCHENG/CHINA



SELF CONTAINED EMERGENCY & EXIT LIGHTS UL LISTED:

BRANDS : FONUX , MONTECH & SECURE ZHANGHUA



ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM : NORTECH

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM : RAVEL

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM : V GREAT



ADCD APPROVED-BSI KITE MARKED  
**POTABLE FIRE EXTINGUISHERS**

BRAND: FireGuard  
BRAND : Flametech



DRY POWDER ,CO2, FOAM , WATER & WET CHEMICAL TYPES


**KNOW YOUR FIRE EXTINGUISHER CODE**

CO <sub>2</sub>	DRY POWDER	AFFF FOAM	WATER	VAPOURISING LIQUIDS
<p><b>B</b> FOR USE ON: Flammable Liquids</p> <p>FOR USE ON: Live Electrical Equipment</p> <p>DO NOT USE ON: Wood, Paper and Textiles</p> <p>DO NOT Use in a confined space</p>	<p><b>A</b> FOR USE ON: Wood, Paper and Textiles</p> <p><b>B</b> FOR USE ON: Flammable Liquids</p> <p><b>C</b> FOR USE ON: Gaseous Fires</p> <p>FOR USE ON: Live Electrical Equipment</p>	<p><b>A</b> FOR USE ON: Wood, Paper and Textiles</p> <p><b>B</b> FOR USE ON: Flammable Liquids</p> <p>DO NOT USE ON: Live Electrical Equipment</p> <p>DO NOT USE ON: Flammable Metal Fires</p>	<p><b>A</b> FOR USE ON: Wood, Paper and Textiles</p> <p>DO NOT USE ON: Live Electrical Equipment</p> <p>DO NOT USE ON: Flammable Liquids</p> <p>DO NOT USE ON: Flammable Metal Fires</p>	<p><b>A</b> FOR USE ON: Wood, Paper and Textiles</p> <p><b>B</b> FOR USE ON: Flammable Liquids</p> <p><b>C</b> FOR USE ON: Gaseous Fires</p> <p>FOR USE ON: Live Electrical Equipment</p>


**TROLLEY MOUNDED FIRE EXTINGUISHERS**




## ADCD APPROVED -UL LISTED SPRINKLER SYSTEM

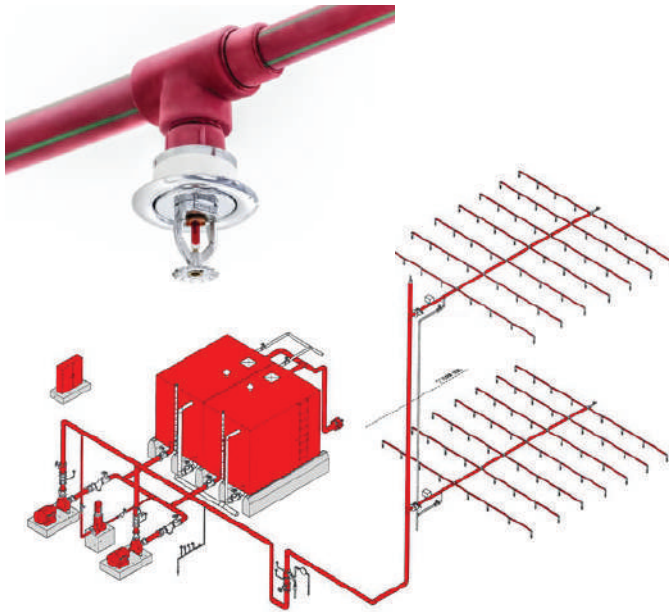

## BRAND-AG FIRE SPRINKLER BRAND- FIREGUARD

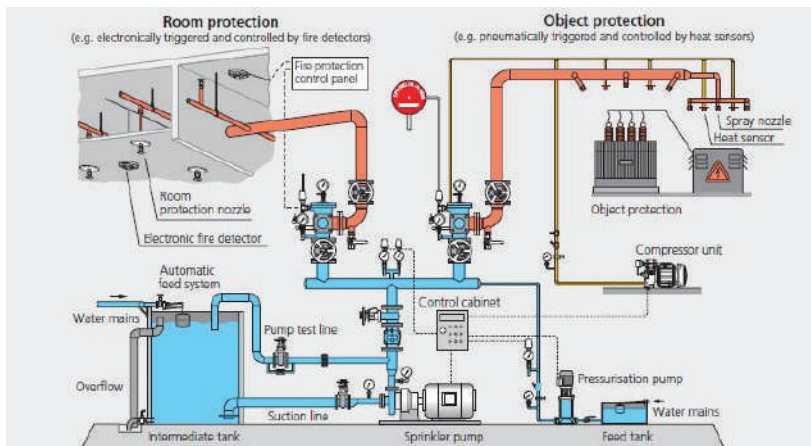


DELUGE WATER SYSTEM

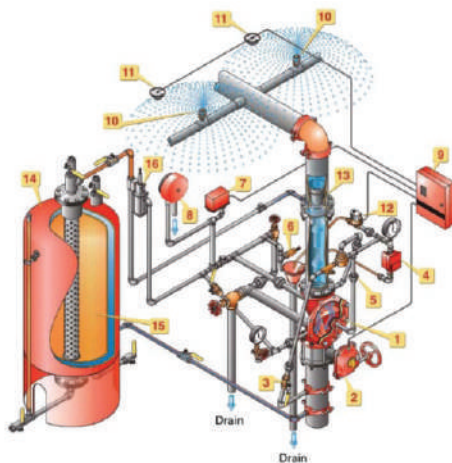


**LEGEND**

- |                            |                        |                         |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 Deluge Valve (DN-1)      | 7 Pressure Switch      | 13 Foam Proportioner    |
| 2 Isolation Valve          | 8 Water Motor/Sensor   | 14 Foam Booster Tank    |
| 3 Discharge Foam Valve     | 9 Releasing Panel      | 15 Foam Concentrate     |
| 4 Manual Control Station   | 10 Alarm Nozzle        | 16 Hydraulic Bell Valve |
| 5 Automatic Shut-Off Valve | 11 Smoke/Heat Detector |                         |
| 6 Automatic Drain Valve    | 12 Solenoid Valve      |                         |

DELUGE FOAM SYSTEM

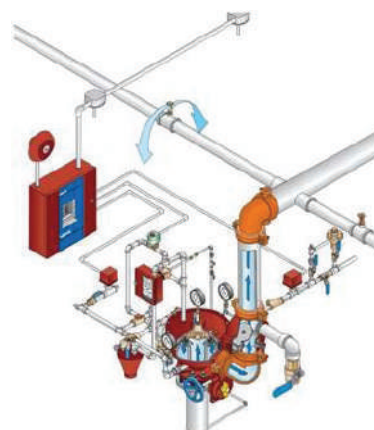

PRE-ACTION SYSTEM

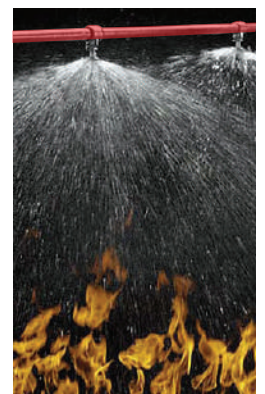





**ADCD & LPCB APPROVED**

**FIRE FIGHTING EQUIPMENT : FIRE GUARD , FLAME TECH & JINTIAN**



FIRE HOSE REELS- FireGuard

FIRE HOSE REELS- Jintian Fire

LANDING VALVES- Jintian Fire

PILLAR HYDRANTS- Flametech



**UL LISTED & AD CD APPROVED**

**FIRE PUMPS**



**BRAND : FIRE GUARD /TURKEY**

**BRAND : LIANCHENG /CHINA**



**LIANCHENG**



**FIRE PUMP**



**FIREGUARD FIRE PUMP**



**FIRE PUMP**



**FIRE PUMPS**


**FIRE GUARD/TURKY , UL LISTED , END SUCTION FIRE PUMPS : 50 GPM – 2000 GPM**

**FIRE GUARD/TURKY , UL LISTED , SPLIT CASE FIRE PUMPS : 500 GPM – 3000 GPM**

**LIANCHENG/CHINA , UL LISTED , SPLIT CASE FIRE PUMPS : 300 GPM – 2500 GPM**



## CLEAN AGENT(HFC 227ea) System : RG SYSTEMS

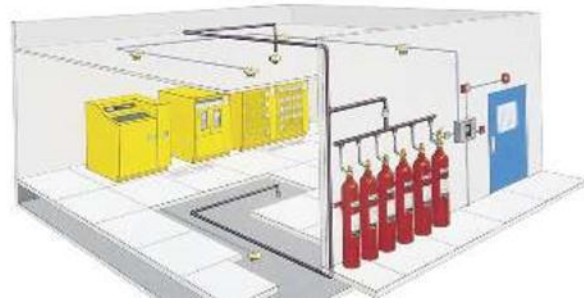

**UL LISTED CLEAN AGENT FIRE SUPPRESSION SYSTEM**

**ADCD APPROVED**

**CLEAN AGENT - HFC 227ea**

**MAKE - RG SYSTEMS / SPAIN**



5



**RAVEL : ADDRESSABLE & CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM**  
**V GREAT : ADDRESSABLE & CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM**  
**NORTECH : ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM**

### FIRE ALARM SYSTEM



**FIRE PROOF CABLE**  
**FIRE GUARD / SECURE**  
**LPCB APPROVED**



**ADCD APPROVED ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM**  
**RAVEL / INDIA : UL LISTED**  
**NORTECH / POTUGAL : CERTTIF PORTUGAL LISTED**  
**V GREAT / CHINA : UL LISTED**



FXL - 180



FX - 200G



MT - 002



MT - 003G



CR - 7010 - 220



CR - 7031



CR - 7006 - 220



CR - 7007GX - 220



CR - 7007GX - 220



CR - 7008G - 220



CR - 7008M - 220

## EMERGENCY LIGHTS & EXIT LIGHTS - ADCD APPROVED

FONUX - UL LISTED

MONTECH - UL LISTED

SECURE ZHANGHUA - UL LISTED





# Commercial License

# رخصة تجارية

License No	:	CN-2129480	:	رخصة
ADCCI No	:	344641	:	الغرفة
Establishment Card MOHRE	:	903775	:	الموارد البشرية لين بطاقة المنشأة
Establishment Card GDRFA	:		:	العمارة للإقامة وشؤون ب - بطاقة المنشأة
Legal Form	:	Establishment	:	القانوني مؤسسة فردية
			:	كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق
Trade Name	:	Control Safety & Fire Equipment	:	لتجاري
Establishment Date	:	09/05/2016	:	تأسيس المنشأة
Issue Date	:	04/05/2019	:	الإصدار
Expiry Date	:	04/05/2020	:	الإنهاء

الصفة Role	الجنسية Nationality	المالك / الشركاء Owners / Partners	الرمز No.
مالك Owner	الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates	مياده راشد على النقبلي MAYADA RASHID ALI ALNAQBI	41366651

Commercial Activities	:	لحة التجارية
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services	:	ت حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية
- Installation and repair of safety equipment and fire extinguishing systems	:	ب وأصلاح نظم معدات السلامة و إطفاء الحريق
- Retail sale of safety and fire fighting equipments and devices	:	معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالتجزئة
Address	:	ن : المصفح, م ٤٠ ق ٨١ ورشة ١, ٠, ~, وحدة, السيد حمود منصر علي و اخرين ( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

وثيقة معتمدة وصادرة بدون توقيع أو ختم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. للتحقق من صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع <http://www.ded.abudhabi.ae>  
Approved document issued without signature or stamp by the Department of Economic Development - Abu Dhabi. To verify the license kindly visit <http://www.ded.abudhabi.ae>

This Document is Considered As Commercial Register

ذه الوثيقة بمثابة سجل تجاري

Official Email	:	controlfire@mail.com	:	إلكتروني الرسمي
Official Mobile	:	971551342318	:	اصل الرسمي





الرقم: 2016-1-149679

## شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية

صدرت هذه الشهادة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة

الاسم التجاري للمنشأة :	مياة راشد علي النقبى	رقم الرخصة :	CN-2 129480 (تجاري)	رقم الأرض :	
المالك :	مياة راشد علي النقبى	الجنسية :	الإمارات العربية المتحدة		
العنوان :	مصفاة م 40 - مصفاة الصناعاتية - أبوظبى	صلاحية الشهادة :	من 04/05/2019 إلى 03/05/2020	حررت بتاريخ :	16/10/2019

وقد وجد مستوفي لشروط السلامة الوقائية بتاريخ 28/08/2019

ملاحظات:

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (2111900091478).
- يجب الإلتزام بإعتماد عقود الصيانة الدورية لأجهزة ومعدات السلامة والوقاية من الحريق من إحدى الشركات المعتمدة.
- أي تعديلات في أنظمة وأجهزة السلامة والوقاية من الحريق أو النشاط يتطلب موافقة مسبقة من الدفاع المدني.
- يجب ربط المبنى بنظام حصنتك لحماية المبنى - رقم التواصل (800333363).
- في حال الإخلال بأي من اشتراطات السلامة الوقائية سيتم مخالفة المنشأة (نموذج المخالفات خلف الشهادة).
- توضع الشهادة في مكان بارز وواضح للعيان.
- مراجعة الدفاع المدني سنوياً للكشف على المبنى.
- يرجى الإنتهاء من إجراءات التبريد خلال 60 يوم كحد أقصى و إلا سوف تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 م.



للطوارئ  
997  
999  
Emergency

الموقع الإلكتروني: [www.adcd.gov.ae](http://www.adcd.gov.ae)

فاكس: -

هاتف: 02 - 6964453

نظام الشكاوى والمقترحات: [www.fms.ae](http://www.fms.ae)

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: <https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry>



رقم الترخيص : 2016-1-149679

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

## ترخيص موزع

Agent  Manufacturer 

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2016-1-149679	رقم التسجيل	CN-2 129480	رقم الرخصة	كنترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق	الاسم التجاري للمنشأة
Abu Dhabi	الإمارات العربية المتحدة	الجنسية	ميادة راشد علي النقبلي	اسم صاحب الترخيص	
0	منطقة النشاط	ص.ب	رقم الفاكس	055 13423 18	رقم الهاتف
			مؤسسة الوجدان للصيانة العامة - مصفح م 40 . . Abu Dhabi Abu Dhabi	عنوان الشركة	
16/12/2020	تاريخ الانتهاء	19/12/2019	تاريخ الإصدار	09/05/2016	تاريخ تأسيس المنشأة
				35	عدد المعدات والأجهزة المراد ترخيصها
					- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (18 190 1035254).



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:





رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	Detection and fire alarm system : Panel Alarm System. entitled Control	NORTECH	Portugal	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	1328-CPR-06	CERTIF . PORTUGAL
رقم الموديل : Fire Alarm Control Panel.Model : NGA-801.NGA-802								
2	Detection and fire alarm system : Panel Alarm System. entitled Control	NORTECH	Portugal	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	10.08.090.013A / 09.12.090.29	CERTIF . PORTUGAL
رقم الموديل : Fire Alarm Control Panel : NGA-601.NGA-602.NGA-603								
3	Detection and fire alarm system : Panel Alarm System. entitled Control	RAVEL	India	Ravel Electronics Ltd	16070	11/04/2020	S24411-20090206/S24411-20120220	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : AVANI : Addressable / 1 to 4 Loop								

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع ملاحظة: المدني للأحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

### رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY & SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
4	Detection and fire alarm system : Panel Alarm System. entitled Control	V-GREAT	China	Beiging VSAIL Fire Protection Equipment	17386	11/10/2020	P106021-1001	BRE GLOBAL LTD. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : 1-4 LOOP ADDRESSABLE CONTROL PANEL : VG-6847								
5	Detection and fire alarm system : Optical smoke detector entitled	RAVEL	China	Wizmart Technology	16070	24/11/2019	S24437-20082023/S24437-20082024	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR : RE3 17D-SH.RE3 17D-SHL.RE3 17A-SH.RE3 17A-SL.RE3 17A-SHLBASE: RE3 12. RE-3 14								
6	Detection and fire alarm system : Optical smoke detector entitled	NORTECH	Portugal	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	14/7604-485	CERTIF. PORTUGAL
رقم الموديل : Fire Alarm Smoke detector Model : NGA-40 11								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع ملاحظة: المدني للأحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017. و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

### رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	Detection and fire alarm system : Smoke Detector entitled Multi-Sensor	RAVEL	China	Wizmart Technology	16070	24/11/2021	S24437-20082023/S24437-20082024	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : ADDRESSABLE SMOKE-HEAT DETECTOR : RE3 17D-SH.RE3 17D-SHL.RE3 17A-SH.RE3 17A-SHLBASE: RE-3 12.RE-3 14								
8	Detection and fire alarm system : Smoke Detector entitled Multi-Sensor	NORTECH	Portugal	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	14/7604-485	CERTIF. PORTUGAL
رقم الموديل : Heat & Smoke Detector(Multi- Sensor) .Model: NGA-4031								
9	Detection and fire alarm system : Heat detector fixed class. entitled	RAVEL	China	RAVEL ELECTRONICS LTD .RSG INC	16070	24/11/2019	S24437-20082023/S24437-20082024	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : RE3 17D-H.RE3 17D-HL.RE3 17A-H.RE3 17A-HLBASE: RE-3 12.RE-3 14								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

### رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of theAgent : K44

Licence No. of theAgent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of theAgent :

م	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصانر للشهادة	اسم المصنع	اسم المادة/النظام	اسم التجاري	بدا الصنع
10	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	14/7604-485	CERTIF , PORTUGAL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	Detection and fire alarm system : Heat detector fixed class. entitled	NORTECH	Portugal
رقم الموديل : Fire Alarm Heat Detector .Model : NGA-402I									
11	RAVEL ELECTRONICS LTD .RSG INC	16070	24/11/2019	S2984-19851021	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA	RAVEL ELECTRONICS LTD .RSG INC	Detection and fire alarm system : Entitled Manual Call Point	RAVEL	United States of America
رقم الموديل : Models: 1. RE-716P2. RE-716P-AC3. RE-716P									
12	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	13.08.090.234 / 13.12.090.030	CERTIF , PORTUGAL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	Detection and fire alarm system : Entitled Manual Call Point	NORTECH	Portugal
رقم الموديل : Fire Alarm Call Point.Model :NGA-501 IS									

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

### رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
13	Detection and fire alarm system : Unit alarm sound	NORTECH	Portugal	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	15893	17/06/2020	12.08.090.189 / 12.12.090.029	CERTIF. PORTUGAL
رقم الموديل : Fire Alarm Sounder Model: NGA-504 ASBI. NGA-504 ASB. NGA-504 ASI. NGA-504 AS								
14	Detection and fire alarm system : Unit alarm sound	RAVEL	China	Huizhou Light Engine Limited	16070	04/11/2019	535602-20150621	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : RE-716LSSRE-716SSRE716SO								
15	Emergency Lighting System : Self-powered emergency lighting (battery)	SECURE & ZHANGHUA	China	NINGBO CHANGRONG LIGHTING & ELECTRONICS TECHNOLOGY	18120	31/07/2020	E489087-20170811/E489087-20170812	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Emergency Light & Power Equipment .Exit Signs & Unit Equipment Models : CR-7031-220.SE-7031-220.CR-7006-220.CR-7010-220.SE-7010-220.CR-7008G-220.CR-7008R-220.CR-7008M-220.Duration Time : 3 Hours								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

**رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة**

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	Emergency Lighting System : Self-powered emergency lighting (battery)	MONTECH	China	ZHONG SHAN MONTECH MFG	16088	04/12/2019	E250925-20140605	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Model: MT-002 Duration : 180 Minutes								
17	Emergency Lighting System : Emergency lighting entitled	FONUX	China	JE WOO CORPORATION LTD	15871	29/05/2020	E181611-20090509	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : MODELS:GX-200NGFX-200G								
18	Fire extinguishers : Fire extinguisher portable CO2	FLAMETECH	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	2244/8505046	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER (FT02-02E-00) , (FT02-02F-00) , (FT02-03C-00) , (FT02-03D-00)								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع ملاحظة: المدني للألحة التكنولوجية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغير أو تعديل في بيانات المنشأة في الترخيص الصادر. من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of theAgent : K44

Licence No. of theAgent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of theAgent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
19	Fire extinguishers : Fire extinguisher portable CO2	FIREGUARD	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	2244/8505046 & 2244/7685896	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERSFGC2A . FGFC2 . FGC5A . FGFC5 .								
20	Fire extinguishers : Fire extinguisher Portable - Dry Powder	FIREGUARD	China	Zhejiang Flametech Industries Co. Ltd	15661	26/12/2019	2244/8505046 & 2244/7685896	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : DRY POWDER FIRE EXTINGUISHERFGP 1R . FGFP 1 . FGP2R . FGFP2 . FGP3R . FGFP3 . FGP4R . FGP9R . FGFP9 . FGP 12R . FGFP 12.								
21	Fire extinguishers : Fire extinguisher Portable - Dry Powder	FLAMETECH	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	569890	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : DRY POWDER FIRE EXTINGUISHERFT01-02X-00) . (FT01-03-00) . (FT01-03A-00) . (FT01-04-00) . (FT01-09-00) . (FT01-09A-00) . (FT01-12-00) . (FT01-12A-00)								

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج إلى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
22	Fire extinguishers : Fire extinguisher portable - foam AFFF	FIREGUARD	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	2244/8505046 & 2244/7685896	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE, UNITED KINGDOM
رقم الموديل : FOAM (AFFF) FIRE EXTINGUISHERFGF6R . FGFF6 . FGF9R . FGFF9 .								
23	Fire extinguishers : Fire extinguisher portable - foam AFFF	FLAMETECH	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	569890	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE, UNITED KINGDOM
رقم الموديل : FOAM (AFFF) FIRE EXTINGUISHER(FT01-06A00/CE1) . (FT01-06E-00) . (FT01-09A00/CE1) . (FT01-09E-00) .								
24	Fire extinguishers : Portable fire extinguisher - Wet Chemical	FLAMETECH	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	2244/8197011	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE, UNITED KINGDOM
رقم الموديل : PORTABLE FIRE EXTINGUISHERFT01-06A(Rev4)-00								

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhab Abu و يحق له مواولة نشاطه في إمارة Dhab Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY & SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
25	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	2244/8197011	BSI: BRITISH STANDARD INSTITUTE. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : WATER FIRE EXTINGUISHERFT01-09S : 9 Liter					
26	NANJING	17208	15/05/2020	EX6430-20040429	UL. UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : UPRIGHT AND PENDENT STANDARD SPRAY SPRINKLERSNOMINAL 5.6 KFACTORFA003U . FA004U .FA005P .FA006PSTANDARD SIDEWALL SPRAY SPRINKLERSFA001H+ # .FA002H+ # FLUSH. RECESSED AND CONCEALED SPRINKLERSFA007C:SR .FA008C:QR					

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع ملاحظة: المدني للألحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

### رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Alternator candidates - Standard	AG FIRE SPRINKLER	Spain	AG FIRE SPRINKLER S.L	17290	19/07/2020	EX 1533 1-20110330	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
27	<p>رقم الموديل :</p> <p>AG 1124. AG5651. AG5661. AG5663. AG5670. AG5675. AG6601. AG6651. AG8156. AG8164. AG8166. AG5604. AGC-56. AG-QR5601. AG5654. AG-QR8106. AG-QR5615. AG-QR5626. AG-QR5632. AG-QR8118. AG1167. AG1325. AG1335. AG1385. AG1425. AG1435. AG1485. GA1114. GA1123. GA1160. GA1167. GA2801. GA2815. GA2826. GA4201. GA4202. GA4215. GA4226. GA5601. GA5603. GA5604. GA5615. GA5626. GA5632. GA5635. GA5636. GA5637. GA5638. GA5639. GA5640. GA5641. GA5642. GA5643. GA5644. GA5650. GA5651. GA5653. GA5654. GA5661. GA5663. GA5670. GA5675. GA5679. GA5680. GA5681. GA5682. GA5683. GA5684. GA5685. GA5686. GA5687. GA5688. GA8101. GA8106. GA8115. GA8118. GA8133. GA8135. GA8137. GA8139. GA8141. GA8143. GA5602. GA5616. GA8102. GA8107. GA8116. GA8119. GA8127. GA2804. GA4204. GA5605. GA5646. GA8104. GA5612. GA5617. GA8108. GA8112. GA8117. GA8120. GA8109. GA5628. GA8128. GA8129. GA5613. GA8113. GA8114. GA2851. GA2861. GA2870. GA4251. GA4252. GA4261. GA4262. GA4270. GA8151. GA8161. GA8171. GA8176. GA8179. GA8181. GA8183. GA8185. GA8187. GA5652. GA5662. GA8152. GA8162. GA8157. GA8164. GA8165. GA8156. GA2854. GA4254. GA2856. GA4256. GA5656. GA8173. GA5655. GA5657. GA5672. GA8158. GA8163. GA8172. GA8159. GA8166. GA8174. GA2845. GA4245. GA5645. GA8145. GA1112. GA1113. GA1121.</p>							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

**رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة**

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY & SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
28	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Discharge valves	FLAMETECH	China	Zhejiang Flametech Industries Co.Ltd.	15661	26/12/2019	P108075	BRE GLOBAL LTD. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : Pillar Fire Hydrants FT 16- ( 117S , 082S , 083S , 117T , 082T , 117U , 083T , 117V.)								
29	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Discharge valves	Jintian Fire	China	Ningbo Jintian Fire Industries Co. Ltd	15660	24/12/2019	P105580	BRE GLOBAL LTD. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : Landing Valve : KX06- ( 198A-00, 198A1-00, 198B-00, 198B1-00, 198C-00, 198C1-00, 198D1-00, 200A1-00, 200B-00, 200B1-00, 200C1-00, 200D-00, 200D1-00, 199A-00, 199A1-00, 199B-00.)								
30	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Hoses	FIREGUARD	China	Suzhou HLC Plastics Industry CO. Ltd	16619	02/03/2020	265903	BRE GLOBAL LTD. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : FIRE HOSE REELS : FGHR1930M , FGHR2530M , FGHR1930A , FGHR2530A								

### رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabhi Abu Dhabi وحق له موازاة نشاطه في إمارة Dhabhi Abu Dhabi فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع ملاحظة: المدني للاتحة التفتيشية رقم (213) لسنة 2017. لا يحق موازاة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موديل <https://cdservices.moi.gov.ae/index.certificate.inquiry> التالي: 2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



رقم الترخيص : 2016-1-149679 الاسم التجاري للمنشأة : كترول لمعدات السلامة واطفاء الحريق

Agent  Manufacturer 

سنة الترخيص : 2019

عدد التراخيص : 1

16/12/2020

Expiry date of the Agent : K44

Licence No. of the Agent :

AL RAYAN SECURITY &amp; SAFETY TRADING

Name of the Agent :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
31	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Hoses	Jintian Fire	China	Ningbo Jintian Fire Industries Co. Ltd	15660	24/12/2019	274292.274916.274917.274918.284525.284577.F100255	BRE GLOBAL LTD. UNITED KINGDOM
رقم الموديل : FIRE HOSE REELS : KX06- (172-00 . 173-00 . 172A-00 . 173A-00 . 173B-00 . 173C-00 . 216A-00 . 216-00 . 217A-00 . 21700 . 218A00 . 21800.)								
32	Fire Pumps System : The pump assembly. horizontal movable cover	LIANCHENG	China	Shanghai Liancheng (Group) Co. Ltd	17149	11/04/2020	EX16460-20131230	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Fire Pumps: Centrifugal Fire Pumps. Split Case(300 - 2500 PSI)Slow (80350 . 80350 . 00400 . 80280(I) . 100320 . 100400 . 100320 . 125380 . 125480 . 125300 . 125380 . 125480 . 150350 . 125300 . 150570 . 150350 . 125300 . 150570 . 200530 . 200530 . 250470 . 250610 . Slow250610 .								
33	Fire Pumps System : The pump assembly. horizontal movable cover	FIREGUARD	Turkey	TURBOSAN TURBOMAKINALAR	17808	16/10/2020	EX2605-20141031/EX26605-20170120	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Fire Pump-Centrifugal Fire Pumps. Split Case CEP 100/250 : 500 GPM . CEP 100/250 : 750 GPM . CEP 100/250 : 1000 GPM . CEP-EFF 125/300B : 1000 GPM . CEP-EFF 125/300B : 1250 GPM . CEP-EFF 125/300B : 1500 GPM CEP 150/630 : 2000 GPM . CEP 150-630-F : 2000 GPM . CEP 150-630-F : 2500 GPM . CEP 150-630-F : 3000 GPM .								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Dhabi Abu و بحق له مواولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع ملاحظة: المدني للأحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2012 أن تكون دولة الإمارات التي هي بنية المتحصنة من خطر قبل قبول العالم في التحقيق بالامن والسلامة بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية لا تحتاج إلى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط

<https://cdservices.moi.gov.ae//index/certificate-inquiry>

التالي:





كنترول لمعدات السلامة و اطفاء الحريق

**CONTROL**  
SAFETY & FIRE EQUIPMENT



050 93 17 161  
055 13 42 318



02 6453122



02 6453122



controlfire@mail.com



Office & Workshop, Mussafah  
Plot No 81, M-40,P.O Box : 30869  
Abu Dhabi, UAE  
controlfire2016@outlook.com