

ISO at™

HER YÜZEYE ISI İZOLASYON

Yeni Nesil Endüstriyel & Yapı Sıvı Isı Yalıtım ve Yangın Koruma Kaplaması

TERMOS SIVI KAPLAMA

KULLANIM SICAKLIĞI: -60°C / +1200°C


Uluslararası Hava Hangarı - MAKS 2008
Salon D bölümünde ortam sıcaklığını indirme çalışması




Hangar kapısına sürülen Isolat-02 ürününün termal kamera ile yüzey sıcaklığının ölçülmesi



Termal Kamera Çekimi

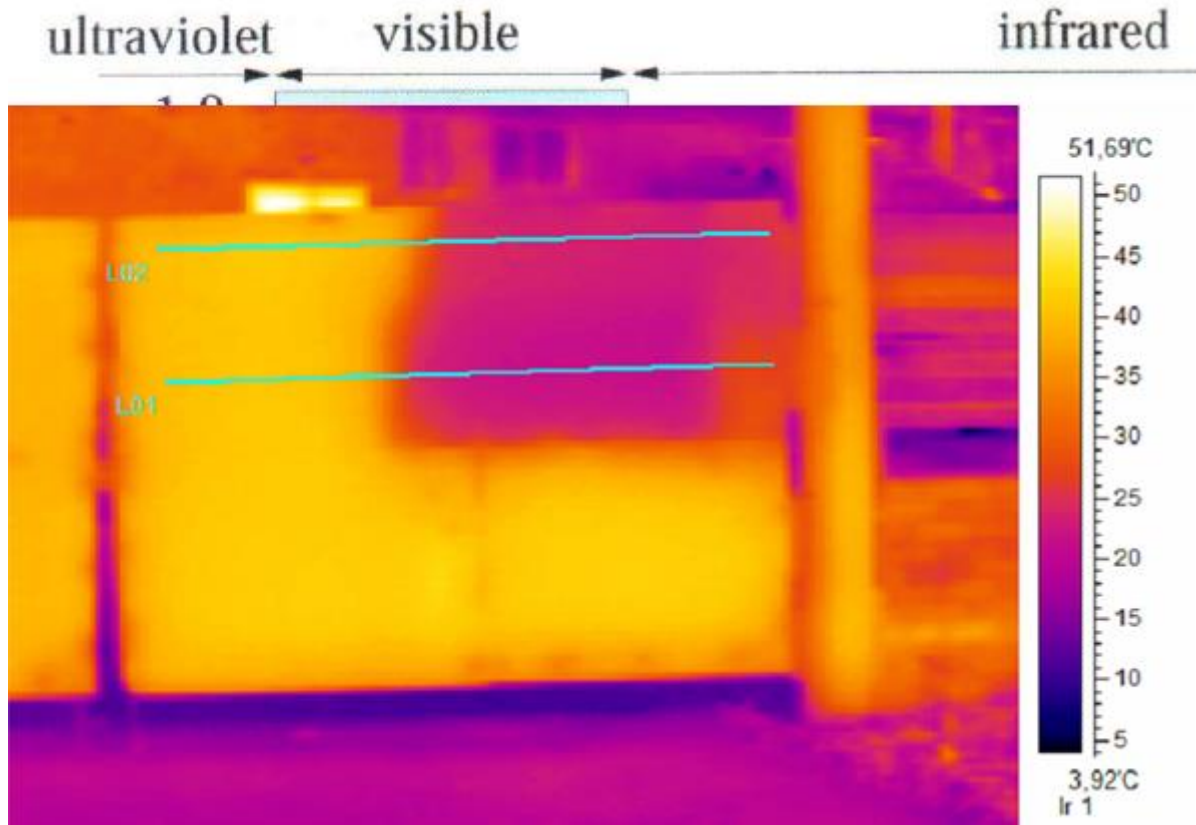

Termal Kamera Çekimi Sonucunda Oluşan Grafik

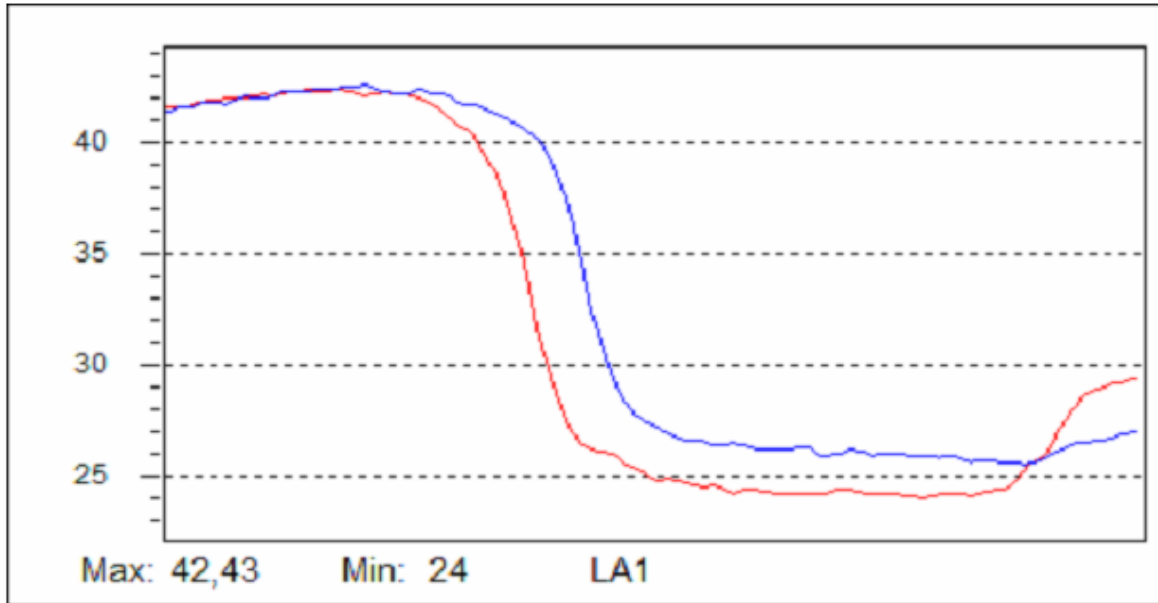

Grafikte görüldüğü üzere Isollat ile kaplanan yüzey Güneş ışınlarının tamına yakınına yansıttığı için ısınmamaktadır.

Laboratuvar ortamında yapılan teste ise Isollat-02 ve diğer yansıtma özelliği yüksek malzemelerin kıyaslamasını aşağıdaki grafikte görmektesiniz.

