



GNRSOFT PRESİYOMETRE KULLANIM KILAVUZU (HELP)

✚ Kurulum / Aktivasyon	2
✚ Firma Ünvanı Giriş	2
✚ Proje Dosyası İçin Dizin Belirleme	2
✚ Proje Oluşturma	2
✚ Proje Güncelleme	3
✚ Proje Kapatma	3
✚ Kohezyon Hesaplama	3
✚ İçsel Sürtünme Açısı Hesaplama	3
✚ Yeni Deney Sayfası Ekleme	4
✚ Deney Sayfası Adını Güncelleme	4
✚ Deney Sayfasını Silme	4
✚ Deney Sayfasından Satır Silme	4
✚ Deney Sayfası ya da Kalibrasyon Alanından Satır Silme	4
✚ Hamveri Raporu Oluşturma	4
✚ Önizleme Raporu Oluşturma	4
✚ Deney Sayfası Veri Giriş	5
✚ Info Menüsü	6
✚ Nihai Rapor Oluşturma	6
✚ Sayfaları Döşeme	7
✚ Excel'den Veri Kopyalama.....	7
✚ SIK YAPILAN HATALAR.....	8
✚ SIK ALINAN HATA MESAJLARI	11
✚ RAPOR OLUŞTURMADAN YAPILMASI GEREKEN SON KONTROLLER.....	12

Kurulum / Aktivasyon

- 1- Tarafınıza gönderilen **"Setup"** dosyasını çalıştırın.
- 2- Kurulum tamamlandıktan sonra **"Başlat > GNRSoft"** menüsünde yer alan **".Net Framework 4.5.1"** ve **"Crystal Report"** programlarını kurun.
- 3- Tarafınıza gönderilecek **"Key Dosyasını"** programın bulunduğu dizine yapıştırın.
- 4- Programı çalıştırın.

Bilgi: Kurulum, GNRSoft tarafından uzaktan bağlantı ile yapıldı ise yukarıdaki adımlar uygulanmayacaktır.

Bilgi: Aktivasyon sırasında ve program açılışında ana server'dan key kontrolü yapıldığından **İNTERNET** bağlantısı gerekmektedir. Program açıldıktan sonra internet bağlantısı gerekmemektedir.

Bilgi: Aktivasyon işleminden sonra **"Hakkında"** menüsüne tıklayarak kalan kullanım sürenizi görebilirsiniz.

Bilgi: **Değerlerin doğru hesaplanabilmesi için klavye bölge ayarı "TÜRKÇE (TÜRKİYE)", "Denetim Masası > Bölge > Ek Ayarlar" kısmında yer alan Ondalık Simgesi: VİRGÜL (",") ve Basamak Gruplandırma Simgesi: NOKTA (".") olmalıdır. Ayarlar bu şekilde yapılmadığında deney sayfasında özellikle "Düzeltilmiş Basınç" sütununda sıklıkla negatif ve kırmızı ile işaretlenmiş veriler ve grafikler elde edilmektedir. Bazı bilgisayarlarda Windows tarafından yukarıdaki bahsi geçen ayar otomatik olarak değiştirilebilmektedir.**

Firma Ünvanı Giriş

- 1- Program kısa yoluna sağ tıklayıp **"Yönetici olarak çalıştır"** seçeneğini seçin.
- 2- **"Ayarlar"** menüsünden **"Seçenekler"** seçeneğini seçin.
- 3- **"Firma Ünvanı"** alanına, otomatik rapor formatlarında görünmesini istediğiniz firma ünvanınızı girin.

Proje Dosyası İçin Dizin Belirleme

- 1- Program kısa yoluna sağ tıklayıp **"Yönetici olarak çalıştır"** seçeneğini seçin.
- 2- **"Ayarlar"** menüsünden **"Seçenekler"** seçeneğine basın.
- 3- **"Projeler Dizini"** kısmında bulunan **"..."** tuşuna basarak projelerin kaydedilmesini istediğiniz dizini seçin.

UYARI: **Oluşturacağınız proje dosyalarınız yukarıda belirlediğiniz dizinde olmalıdır. Hedef klasörün adı ve konumu daha sonra değiştirilmemelidir!**

Proje Oluşturma

- 1- Dosya menüsünden **"Yeni Proje"** seçeneğini seçin.
- 2- Açılan ekranda aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tüm alanları doldurun.

Proje Adı	: Projenin tam adını girin. (SONRADAN DEĞİŞTİRİLEMEZ!) (Cok Uzun Girilmemeli!)
Firma Adı	: İş yapılan firma adını girin.
Yeri	: Projenin yerini "il" ya da "il/ilçe" olarak girin.
Kuyu No	: Kuyu adını / numarasını girin. (SONRADAN DEĞİŞTİRİLEMEZ!)
Kuyu Derinliği	: Kuyunun derinliğini " *,** " formatında girin (15, 20, 25,5 vb).
Kuyu Başlama Tarihi	: Kuyunun başlama tarihini seçin.
Kuyu Bitiş Tarihi	: Kuyunun bitiş tarihini seçin.
Rapor Tarihi	: Rapor hazırlama tarihinin seçin.
YASS (m)	: Yeraltı suyu (YASS) varsa metrajı girin (YASS yoksa boş bırakın).
Prob Tipi	: Deneylerde kullanılan prob tipini seçin (NX: 74, BX: 58, AX: 44, EX: 32 mm).
Casing (Y. Muhafaza)	: Casing kullanılma durumunu seçin.
Presiyometre Tipi	: Deneylerden kullanılan cihaz tipini seçin.

Teknisyen	: Deneyleri gerçekleştiren teknisyenin adı ve ünvanını girin.
Kontrol	: Varsa kontrol mühendisinin adı ve ünvanını girin.
Temel Tipi	: Temel tipini seçin.
Temel Uzunluğu (L)	: Temel uzunluğunu "cm" cinsinden girin (VİRGÜL/NOKTA KULLANMAYIN).
Temel Genişliği (B)	: Temel genişliğini "cm" cinsinden girin (VİRGÜL/NOKTA KULLANMAYIN).
Referans Genişlik (Bo)	: Referans genişlik seçilen temel tipine bağlı olarak otomatik gelmektedir.
Temel Derinliği (Df)	: Temel derinliğini "cm" cinsinden girin (VİRGÜL/NOKTA KULLANMAYIN).
Proje Yüğü (q*)	: Proje yükünü "kg/cm ² " cinsinden girin. Bilinmiyor ise "P" girilebilir.
Taşıma Gücü Katsayısı (k)	: Listedden seçerek ya da manuel olarak girin. Genellikle "0,8" değeri kullanılır.
Güvenlik Katsayısı (Gs)	: Güvenlik katsayısı değerini tercihen "3" olarak girin.
Zemin Türü	: "Homojen" (sonuçlar neredeyse birebir aynı ise) ya da "Heterojen" seçimini yapın.
Temelin Oturacağı Birim	: Oturma hesabı için temel seviyesindeki ilgili birimi listeden seçin.
Ed Hesaplama	: Oturma hesabı için ilgili seçeneği seçin. Genellikle "HEPSİ VAR" kullanılır.
Temel Kotu Üstündeki Seviyeler Taşıma Gücü Hesabına Katılsın:	Uygulamada sığ temellerde temel üstü seviyeler tercihen taşıma gücü hesabına katılabilmektedir.

UYARI: Birden fazla kuyusu olan projelerde **"Proje Adı"** birebir AYNI girilmelidir!

3- **"Proje Oluştur"** tuşuna basın (Aynı projedeki her kuyu için aynı proje adı ile ayrı ayrı proje oluşturulmalıdır).

Proje Güncelleme

1- **"Proje Ayarları"** sayfasından gerekli verileri güncelleyin.

Bilgi: Eğer proje açık değil ise **"Dosya"** menüsünden **"Proje Aç"** seçeneğini seçin. Açılan projede **"Proje Ayarları"** ekranında gerekli verileri güncelleyin.

UYARI: **"Proje adı"** ve **"Kuyu no"** alanları sonradan **GÜNCELLENEMEZ!**

2- **"Proje Güncelle"** tuşuna basın.

Proje Kapatma

1- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan **"Projeyi Kapat"** butonuna basın.

Bilgi: Bu tuş ile projeyi kapattığınızda projeniz otomatik olarak kaydedilmektedir.

Kohezyon Hesaplama

1- **"Metre"** kısmından hangi seviyeler için hesaplama yapılacağını seçin.

Bilgi: Sonuçlar "Kilo Pascal (kPa)" olarak verilmektedir.

İçsel Sürtünme Açısı Hesaplama

1- **"Metre"** kısmından hangi seviyeler için hesaplama yapılacağını seçin.

2- **"B"** tablosunda ilgili seçeneği (Homojen suya doymuş, Heterojen Kuru veya Heterojen Ortalama) seçin. Bu durumda "B" değeri otomatik olarak güncellenir.

UYARI: Presiyometreden kohezyon ve içsel sürtünme açısı hesapları çok farklı yaklaşımlar içerdiğinden sağlıklı değildir!

Yeni Deney Sayfası Ekleme

- 1- Herhangi bir ekranın başlığına sağ tıklayıp **“Ekle”** seçeneğini seçin ya da menü çubuğunda yer alan **“+”** butonuna basın. Deney metrajları sıgıdan derine doğru olacak şekilde sıralı girilmelidir.
- 2- Açılan bölümde deney seviyesini girin (**“ *,** ” formatında YALNIZCA RAKAM** girilmelidir!) (Örnek: 2,75)

Bilgi: Deney seviyesi tamsayı ise virgül ya da nokta kullanmadan giriş yapın (Örneğin: 3,00 yerine 3 yazın).

- 3- **“Tamam”** tuşuna basın.

UYARI: Deney sayfası metrajları (artan) sıralı girilmelidir. Daha sonra sıralama değiştirilemez!

Deney Sayfası Adını Güncelleme

- 1- Değiştirmek istediğiniz deney sayfasına tıklayın.
- 2- Söz konusu sayfanın başlığına sağ tıklayıp **“Düzenle”** seçeneğini seçin.
- 3- Doğrulama sorusuna **“Evet”** yanıtını verin.
- 4- Açılan bölümde yeni deney seviyesinin adını girin.
- 5- **“Tamam”** tuşuna basın.

Deney Sayfasını Silme

- 1- Silmek istediğiniz deney sayfasına tıklayın.
- 2- Söz konusu sayfanın başlığına sağ tıklayıp **“Sil”** seçeneğini seçin.
- 3- Doğrulama sorusuna **“Evet”** yanıtını verin.

UYARI: Bu işlem geri alınamaz!

Deney Sayfası ya da Kalibrasyon Alanından Satır Silme

- 1- Deney verileri ya da kalibrasyon alanlarında silmek istediğiniz satırın sol tarafındaki boş hücreye tıklayın.
- 2- Klavyeden **“Delete”** tuşuna basın.

UYARI: Silme işlemi geri alınamaz!

UYARI: Deney ya da kalibrasyon alanlarına veri girildikten sonra en altta sadece **1 adet** boş satır olmalıdır.

Hamveri Raporu Oluşturma

- 1- **“Raporlar”** menüsünden **“Ham Veri”** seçeneğini seçin.

Bilgi: Bu rapor türü, deneyde elde edilen “15-30-60 saniye” okumalarını konsolide bir rapor haline getirmektedir.

Önizleme Raporu Oluşturma

- 1- **“Raporlar”** menüsünden **“Önizleme”** seçeneğini seçin.

Bilgi: Bu rapor türü ile, proje ile ilgili elde edilen tüm verileri ve grafikleri rapor oluşturmadan önce inceleyebilirsiniz.

Deney Sayfası Veri Giriş

- 1- “Deney Basıncı” ve “Hacim Ölçer Okuması” (60 Saniye okumaları) alanlarına deney verilerini girin.

Bilgi: Deney basıncı ve karşılık gelen 60 sn. volumetre okuması değerlerini girin. Hacim (volumetre) değerleri **TAM SAYI** olarak girilmelidir. İsteğe bağlı olarak “Deney Ham Verileri” kısmındaki 15 ve 30 sn. kısımları arşiv amaçlı doldurulabilir.

UYARI: Deney sayfalarında yalnızca “MAVİ” alanlara veri girişi yapın!

UYARI: Deney ve kalibrasyon alanlarına veriler girildikten sonra “1” adet boş satır kalmalıdır!

UYARI: Rapor formatının her sayfada 1 deney föyü şeklinde oluşması için her deney sayfasına **max 15 satır** (kademe) deney verisi girin. (ASTM deney standardı 7-10 kademedir). Aksi durumda grafik ve veriler ayrı sayfalarda gösterilir!

- 2- “Membran Düzeltmesi” ve “Hacim Düzeltmesi” alanlarına kalibrasyonlarda elde edilen verileri girin.

Bilgi: Kalibrasyon grafiklerini kontrol etmek için “Kalibrasyon Grafiği” tuşuna basabilirsiniz.

UYARI: Hacim düzeltmesi max basınç değeri (son satırdaki basınç değeri) ve membran düzeltmesi max hacim değeri (son satırdaki hacim değeri), deneyde çıkılan basınç ve hacim değerlerinden (son kademe/satırdaki değerler) küçük olamaz. Örneğin; Deneyde max 10 bar basınç ve 600 cm³ hacim değerine çıksa ise yukarıda bahsedilen kalibrasyon değerleri mutlaka bu değerlerden büyük olmalıdır! (11 bar ve 610 cm³ gibi) BKZ. SIK YAPILAN HATALAR – HATA-2

- 3- “Zemin/Kaya Değişim” alanından ilgili seçeneği seçin

Bilgi: Bu alan başlangıçta “Zemin” olarak gelmektedir. Değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin

Bilgi: Kayada yapılan deneylerde, “Zemin/Kaya Değişim” alanı “Zemin” olarak bırakılırsa çok yüksek taşıma gücü değerleri ve yanıltıcı sonuçlar çıkabilmektedir. Lütfen (kayada) ilgili alanı “Kaya” veya “Kaya>=40” olarak değiştirin

Zemin : Plastik safhaya geçilen zayıf zeminlerde bu seçeneği seçin.

Kaya : Yenilme gerçekleşmeyen masif ya da ayrılmış kayada deney yapılmışsa bu seçeneği seçin.

Kaya (>=40) : Kayadaki deneylerde PL değeri için sınırlama getirmek ve “>=40” değerini vermek için bunu seçin.

- 4- “Extrapolasyon Türü” alanından seçiminizi yapın.

Bilgi: Bu alan başlangıçta “Hiperbolik” olarak gelmektedir. Değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Bilgi: Hiperbolik yöntem bazı veriler ile regresyon mantığı gereği nadir de olsa hata verebilmektedir. Eğer bu yöntem hata verirse bir diğerini seçin. “Üssel” yöntemin kullanılması önerilmektedir.

Hiperbolik : Hiperbolik regresyon analizi hesabı ile sonuç vermektedir.

Lineer : Doğrusal regresyon analizi hesabı ile sonuç vermektedir.

Üssel : Üssel (En küçük kareler yöntemi) regresyon analizi hesabı ile sonuç vermektedir.

Extrapolasyonsuz : Extrapolasyon yapılmadan sonuç vermektedir.

- 5- “Bentonit/YASS Düzeltmesi” alanında düzeltme yapılacaksa “Var” seçeneğini seçerek düzeltme değerini girin.
- 6- “Referans Değer” alanına, hacim kalibrasyonunda probun kalibrasyon borusunu yakaladığı hacim değerini girin. Örneğin hacim düzeltmesi alanındaki hacim değerleri “50-96-125-126-127...” şeklinde artıyor ise burada “125” değeri seçilmelidir.
- 7- “Extrapolasyon Nokta Sayısı” alanına grafik üzerindeki kaç nokta için extrapolasyon yapılacağını belirlemek adına bir rakam girin. Yaygın olarak kullanılan değer “3”dür.

Bilgi: Örneğin 2 girdiğinizde son 2 nokta baz alınarak extrapolasyon yapılacaktır. Bu değer default olarak “3” gelmektedir.

8- “Kesişim Noktası” alanına extrapolasyon ile uzatılan grafiğin hangi değer ile kesiştirileceğini seçin.


Bilgi: Genel uygulama olarak, zeminlerde “Vc+2Vo” ya da “700” değeri, kayada ise “700” değeri kullanılmaktadır. Bu değer default olarak “700” gelmektedir. “Vc+2Vo” değeri bilgi amaçlı deney sayfasında da verilmiştir.

9- “Vo” ve “Vf” değerlerini grafikten okuyarak ilgili alana girin.

UYARI: Önce “Vf” değeri daha sonra Vo değeri girilmelidir!

UYARI: “Vo”, Grafikte lineer (doğrusal) kısmın başladığı hacim değerini, “Vf” ise lineer kısmın bittiği hacim değerini ifade eder. Değerler mutlaka bu bilgi ışığında seçilmelidir (Bkz Şekil-1). Grafikteki kırmızı ve mavi alanlar extrapolasyon hesabı ile ilgili olup “Vo” ve “Vf” değer seçimi ile ilgisi bulunmamaktadır!

Bilgi: “Pi” ve “Pf” değerleri otomatik olarak gelmektedir.

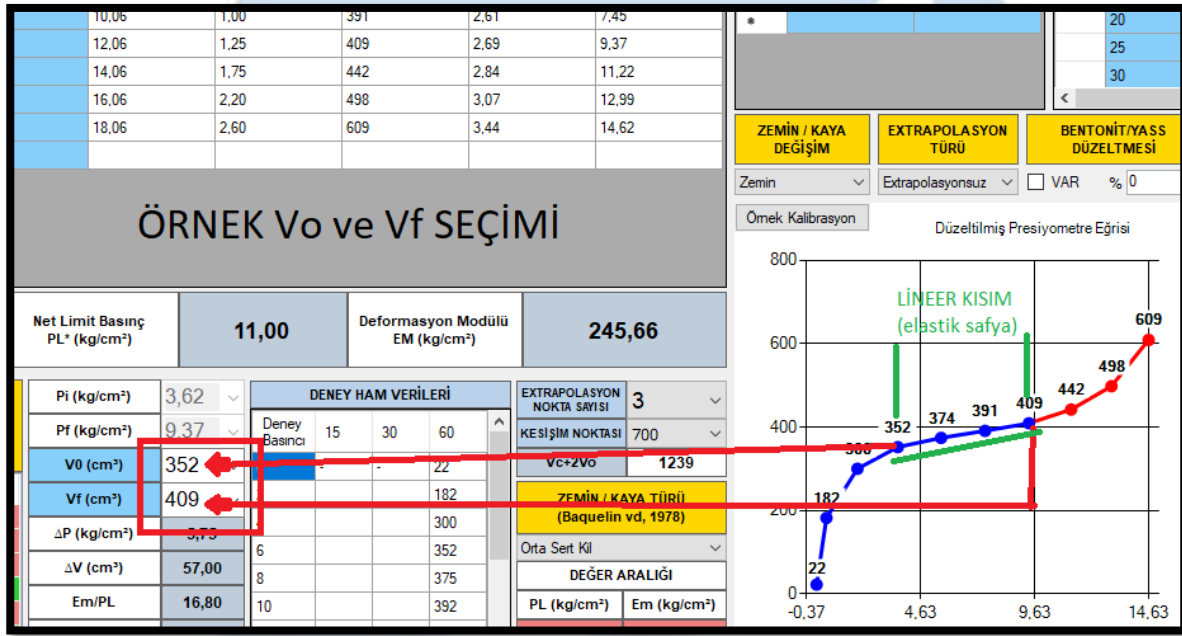

ŞEKİL-1: Örnek “Vo” ve “Vf” değerleri seçimi.

Info Menüsü

1- Bu menü ile presiyometre hesaplamasında kullanılan birçok tablo, veri ve grafiği inceleyebilirsiniz.

Nihai Rapor Oluşturma

1- Projeye ait herhangi bir kuyunun projesini açarak “Raporlar” menüsünden “Rapor Oluştur” seçeneğini seçin.


Bilgi: “Proje Ayarları” sayfasında seçilmiş olan zemin türü (Homojen / Heterojen) baz alınarak rapor oluşturulmaktadır.

UYARI: RAPOR OLUŞTURMADAN ÖNCE TÜM SEKMELERİ KONTROL EDEREK DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLUN!


UYARI: VERİ GİRİŞİ TAMAMLANDIĞINDA, RAPOR OLUŞTURMADAN ÖNCE HESAPLAMALARIN TAMAMLANMASI İÇİN “LOG” VE “T&O” SAYFALARINA BİRER KEZ TIKLAYIN!

UYARI: ÇOK YÜKSEK YA DA ÇOK DÜŞÜK TAŞIMA GÜCÜ & OTURMA VB. SONUÇLARI ÇIKMASI DURUMUNDA, DENEY VERİLERİNİ (DENEY BASINCI VE HACİM ÖLÇER OKUMASI), L, B, Df VE q* DEĞERLERİNİ KONTROL EDİN!

- 2- Açılan ekranda, aynı projede birden fazla kuyu var ise raporda olmasını istediğiniz kuyuları listeden seçin.
- 3- **“Tamam”** tuşuna basın ve doğrulama sorusuna **“Evet”** yanıtını verin.
- 4- Açılan sayfada **“ok tuşları”** ile ilerleyerek raporu inceleyin ve doğruluğundan emin olun.

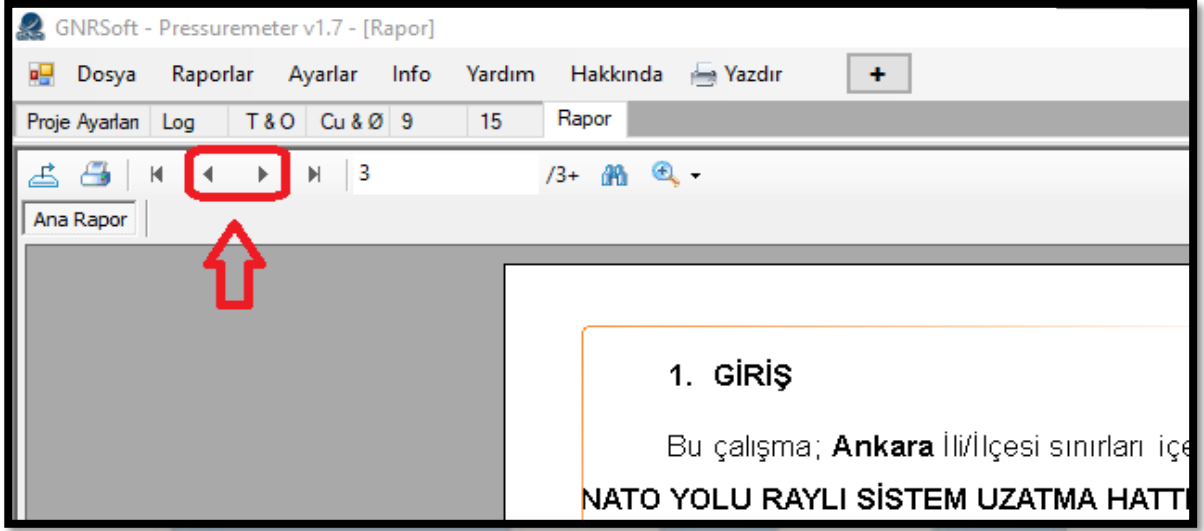

- 5- **“Raporu dışa aktar butonu”** ile çalışmayı farklı formatlarda (Pdf, Word vb.) kaydedin veya **“Yazdır”** tuşu ile çıktı alın.

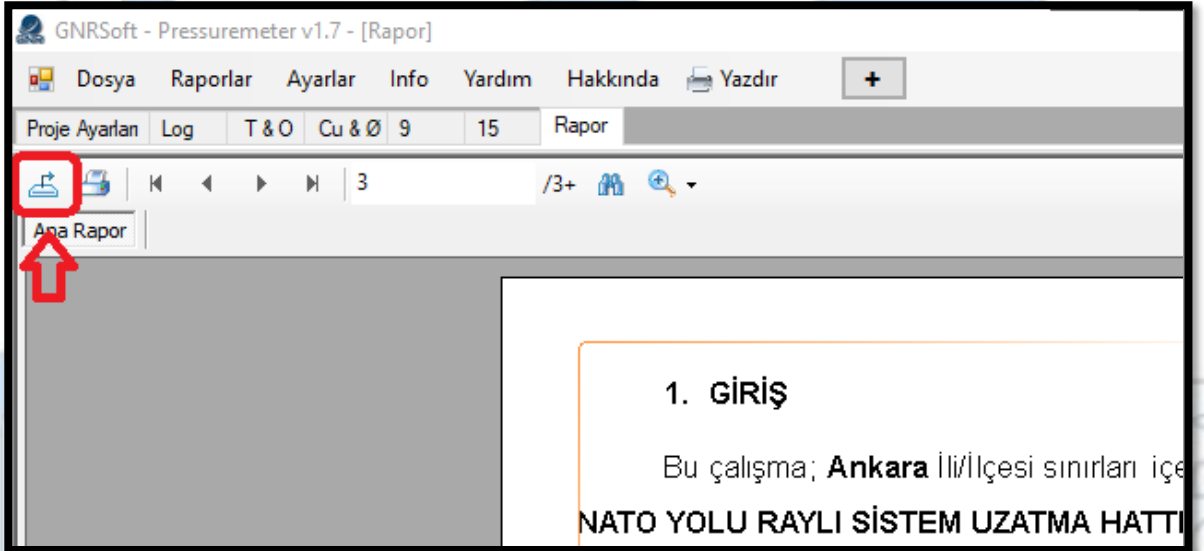

Sayfaları Döşeme

Herhangi bir sayfanın başlığının üzerine gelip çift tıklayın.

Excel'den Veri Kopyalama

Veri kopyalama sadece kalibrasyon alanlarına yapılabilir. Her kalibrasyon için ayrı ayrı olmak üzere Excel'den veri kopyalanıp (basınç ve hacim 2 sütun halinde birlikte kopyalanır) her kalibrasyon alanının sol üst köşesinde bulunan alana (Basınç başlığının hemen solundaki boş kısım) sağ tıklayıp “Yapıştır” komutuna tıklanmalıdır.

SIK YAPILAN HATALAR

Prob Tipi	Manometre Yüksekliği (m)	Sıfır Vol. Okumasındaki Hacim VC (cm ³)	Deney Derinliği (m)
NX	0,6	790	6

Hacim Ölçer Okuması (cm ³)	Hidrostatik Okuması (kg/cm ²)	Hacim Düzeltmesi (cm ³)	Düzeltilmiş Hacim (cm ³)	Membran Düzeltmesi (kg/cm ²)	Düzeltilmiş Basınç (kg/cm ²)
5	0,06	0	5	0,00	0,06
50	1,06	0	50	NaN	NaN
210	2,06	0	210	1,05	1,01
235	3,06	0,00	235	1,14	1,92
249	4,06	1,00	248	1,20	2,86
265	5,06	2,00	263	1,26	3,80
295	7,06	3,00	292	1,39	5,67
378	10,06	5,33	373	1,71	8,35
540	13,06	6,45	534	2,32	10,74

HATA-1: Bu hata (NaN) ilgili satırdaki deney ve/veya kalibrasyon verilerinin hatalı girilmesinden kaynaklıdır. Hata veren satırdaki değerler düzeltilmelidir. Bkz. “Sık alınan hata mesajları”

2	6
---	---


No	Prob Tipi	Manometre Yüksekliği (m)	Sıfır Vol. Okumasındaki Hacim VC (cm ³)	Deney Derinliği (m)
6	NX	0,6	790	2

Basınç (cm ²)	Hacim Ölçer Okuması (cm ³)	Hidrostatik Okuması (kg/cm ²)	Hacim Düzeltmesi (cm ³)	Düzeltilmiş Hacim (cm ³)	Membran Düzeltmesi (kg/cm ²)	Düzeltilmiş Basınç (kg/cm ²)
0	0	0,06	0	0	0,00	0,06
91	1,06	0	91	91	0,50	0,56
165	2,06	0	165	165	0,82	1,24
240	3,06	0,00	240	240	1,18	1,88
322	4,06	1,00	321	321	1,59	2,47
425	5,06	2,00	423	423	2,29	2,77
550	6,06	2,50	548	548	0,00	6,06


MEMBRAN DÜZELTMESİ	
Basınç (kg/cm ²)	Hacim (cm ³)
0	5
0,5	90
1	195
1,5	305
2	380
2,5	450
3	530

ZEMİN / KAYA DEĞİŞİM	EXTRAPOLASYON TÜRÜ
Zemin	Üssel Extrapolasyo

HATA-2: Bu hata, “2” numaralı deney “Hacim Ölçer Okuması” değerinin, “1” numaralı son membran kalibrasyonu “Hacim” değerinden büyük olmasından kaynaklıdır. Bu hata sonucunda membran düzeltmesi değeri “0” olarak gelir ve hesaplanamaz. Sahada her zaman, membran kalibrasyonunda çıkılan max hacim değeri, son deney kademesi hacim değerinden büyük olacak şekilde deneyler/kalibrasyonlar yapılmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. “Deney sayfası veri giriş”






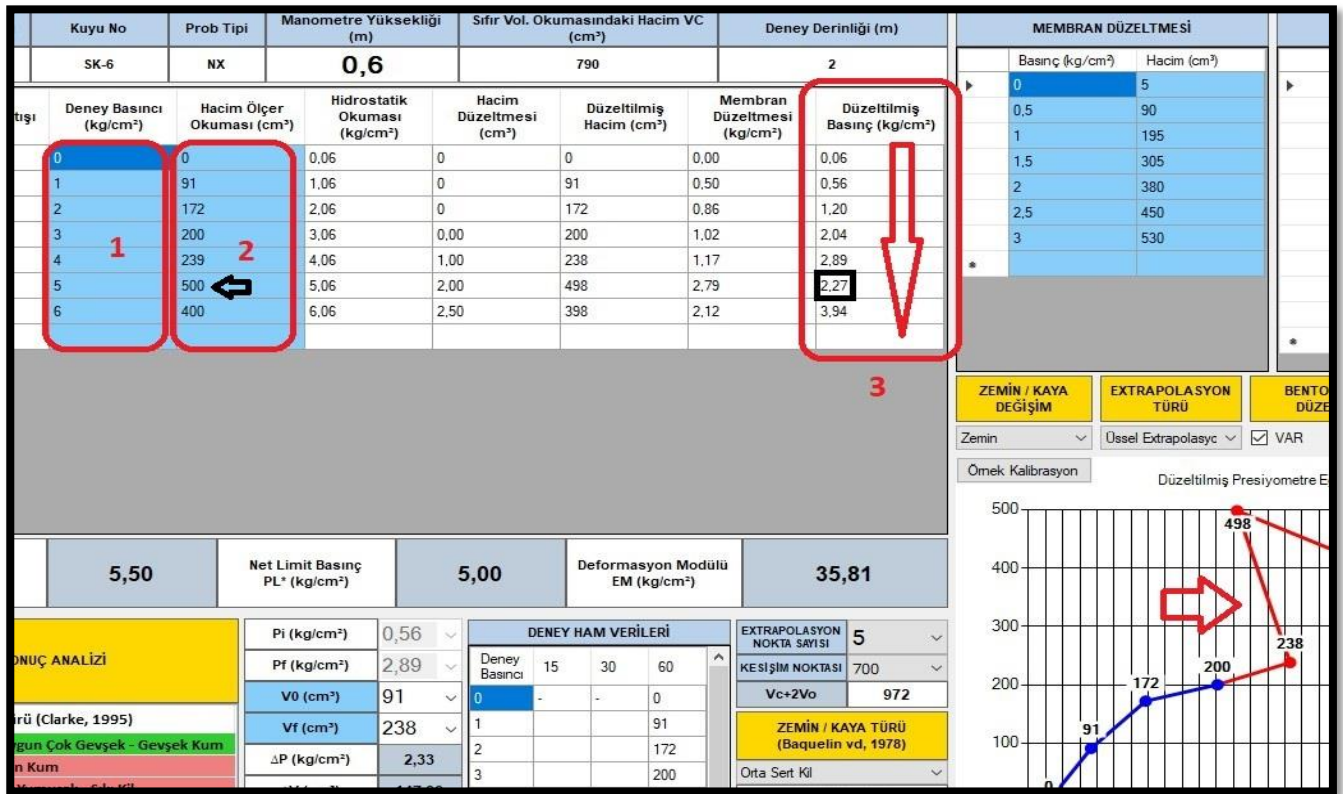


HATA-3: “1” ve “2” numaralı alanlara hatalı ve/veya sıralı olmayan veri girildiğinde “3” numaralı alandaki (“Düzeltilmiş Basınç”) ve “Düzeltilmiş Hacim” alanındaki verilerin artan sıralaması bozulmakta ve grafik hatalı oluşmaktadır. Hatayı gidermek için ilgili satırdaki verilerin düzeltilmesi gerekmektedir.




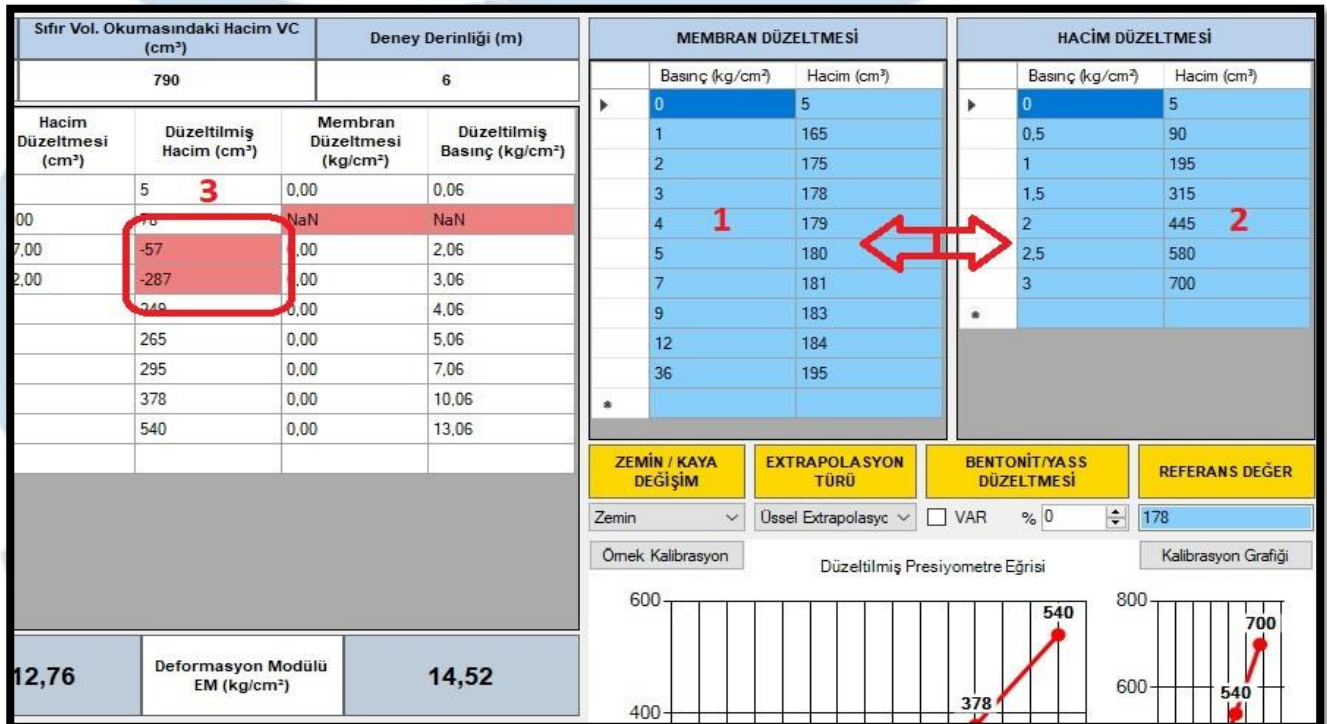


HATA-4: “Membran (“1”) ve Hacim (“2”) düzeltmesi değerlerinin birbirlerinin yerine (ters) girilmesi durumunda, “3” numaralı alanda hatalı veriler oluşmaktadır. Hatayı düzeltmek için kalibrasyon verilerini doğru alanlara giriniz.

HATALI GRAFİK ÖRNEKLERİ

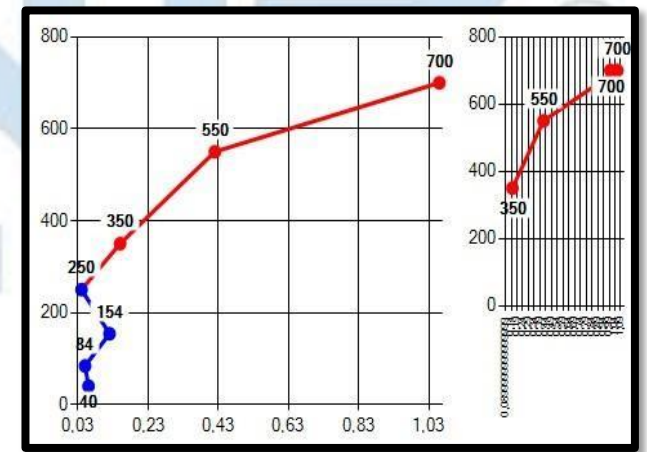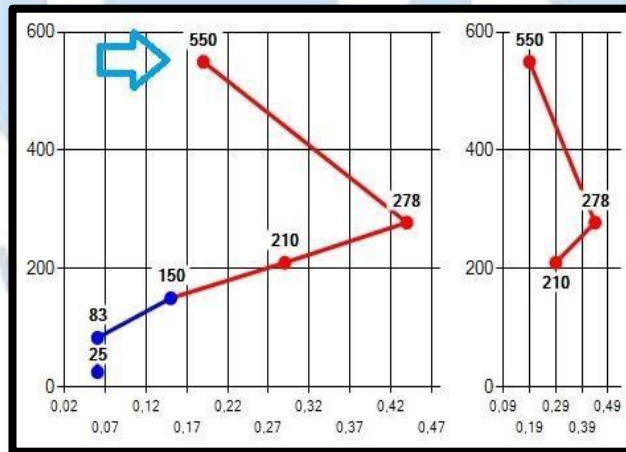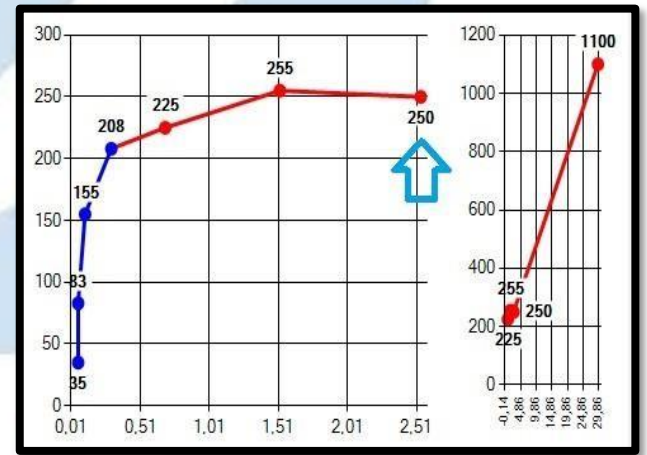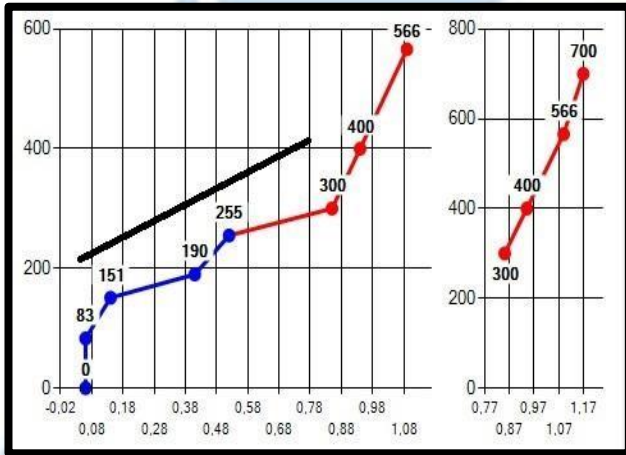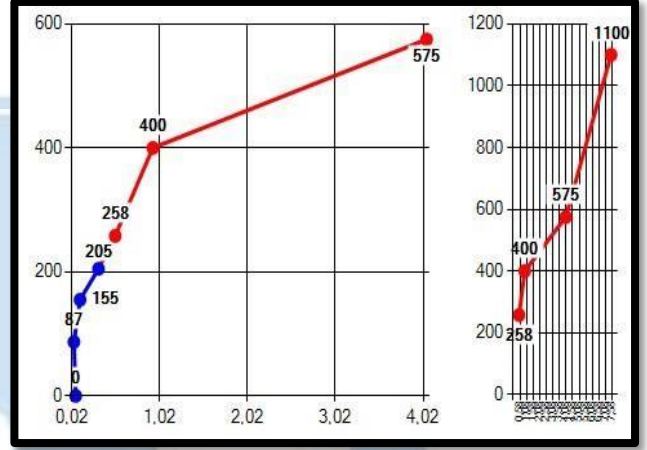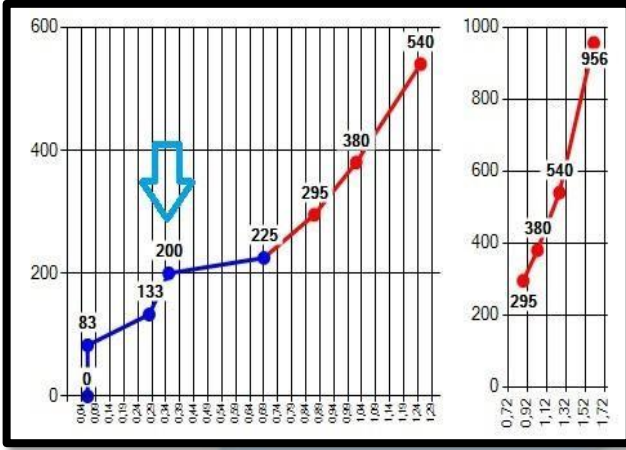

SIK ALINAN HATA MESAJLARI

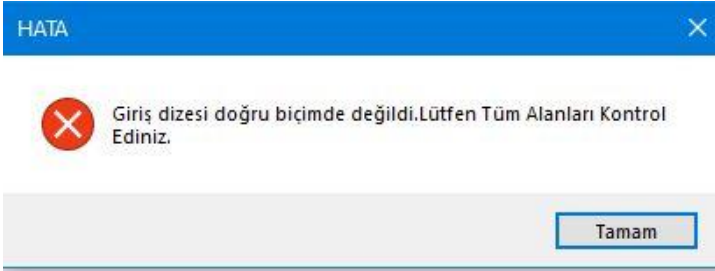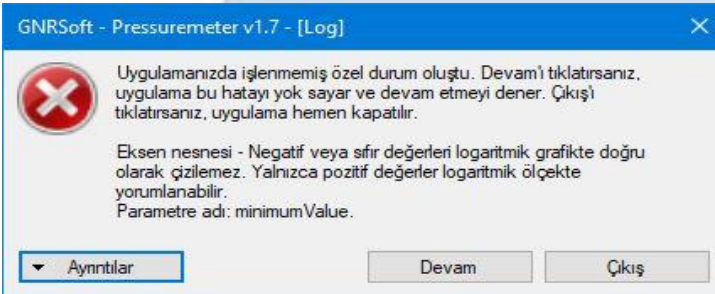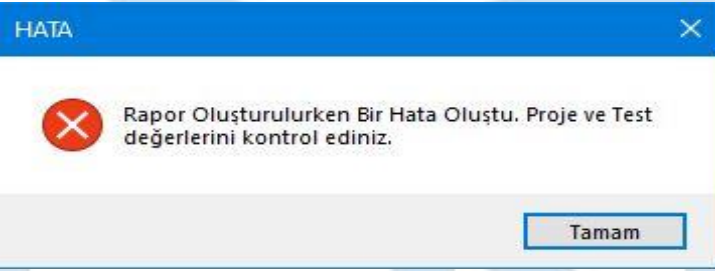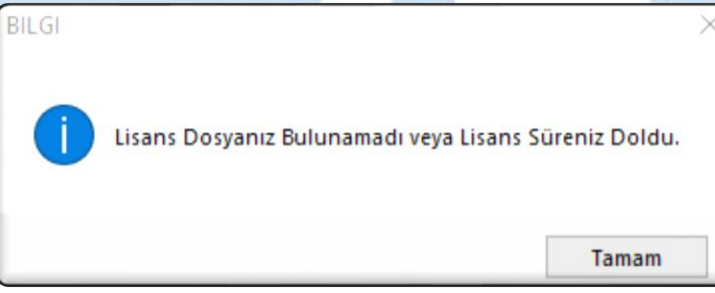HATA MESAJI	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
	- Proje Ayarları ekranındaki tüm alanları kontrol edin. Zorunlu alanları (Teknisyen İsim/Unvan, Kontrol İsim/Unvan ve YASS dışındaki tüm alanlara veri girişi zorunludur) doğru şekilde doldurduğunuzdan emin olun. - Temel Uzunluğu (L), Temel Geniliği (B) ve Temel Derinliği (Df) alanlarının "cm" cinsinden ve virgül/nokta kullanılmadan doldurulduğundan emin olun.
	- Deney sayfalarında hatalı veri mevcutken "Log" sayfasına tıklandığında alınan hatadır. "Çıkış" tuşuna basın ve aşağıdakileri deneyin: - Tüm deney seviyelerini kontrol edin. - PI, PI* ve Em değerlerinde negatif sonuç var ise düzeltin. (Bazı durumlarda extrapolasyon yönteminin değiştirilmesi gerekebilir) "Ayarlar" menüsünden proje kayıt klasörünün doğru seçildiğinden emin olun.
	- Proje ayarlarını ve tüm deney seviyelerinde girmiş olduğunuz verileri kontrol edin. "Negatif" ya da "kırmızı renk" ile işaretlenmiş alanları öncelikle kontrol edin ve düzeltin. - Tüm deney sayfalarında kalibrasyon verilerinin ilgili alana girildiğinden/doğru girildiğinden emin olun. Tüm hacim verileri "Tam Sayı" olarak girilmelidir. - Deney ya da kalibrasyon alanındaki "Basınc" değerleri rakamın sonunda sıfır kullanılarak girilmiş olabilir. Örneğin "1,50" yerine "1,5" formatında girin.
	- Yazılımın süresi dolmadığı halde, Bilgisayarın IP ve Mac adresi, virüs programı veya güvenlik duvarı yazılımları tarafından değiştirilmiş olabilir. IP ve Mac adresini değiştiren uygulama ayarları değiştirilmeli ve yeni key alınmalı. - Lisans süresi dolmuş, yeni lisans satın alınmalı. - Ethernet kablosu ve WI-FI aynı anda bağlı ise biri devre dışı bırakılmalıdır.

RAPOR OLUŖTURMADAN YAPILMASI GEREKEN SON KONTROLLER

Proje ayarları tamamlandığında, tüm deney seviyelerine ait veriler (Basınçlar + 60 sn hacim okumaları), kalibrasyon verileri ve diğér seçimler girildiğinde rapor oluŖturmadan önce aŖağıdaki kontroller MUTLAKA yapılmalıdır:

- 1- **“Proje Ayarları”** sayfasına gelerek girilen bilgiler kontrol edilir.
- 2- **“Log”** sayfasındaki grafikte anormal değıŖimler veya hata gözleniyorsa ilgili seviyelerde hata yapılmıŖ olma olasılığı değıerlendirilerek söz konusu deney metrajları incelenir.
- 3- **“T&O”** sayfasına gelerek “Emniyetli taşıma gücü” ve “Net oturma” değıerleri incelenir. Çok yüksek veya çok düşük değıerler varsa deney seviyelerine girilen veriler kontrol edilir. Örneğın taşıma gücü değıeri çok yüksek ise deney sayfalarında bulunan **“Zemin/kaya değıişim”** alanında kayada deney yapılmıŖ fakat “zemin” seçilmiŖ olabilir ya da oturma değıeri anormal ise temelin oturacağı birim hatalı seçilmiŖ olabilir.
- 4- Deney sayfaları (metrajlar) tek tek tıklanarak özellikle **“Vo”** ve **“Vf”** değıerler seçimleri kontrol edilir. (Bkz. Sayfa-6 & Şekil-1). Söz konusu sayfalarda Deney Grafikleri de incelenir. Grafiklerde dalgalanma ve ani değıişimler varsa ilgili sayfada girilen veriler kontrol edilir ve düzeltilir.
- 5- Her deney sayfasında, **Membran Düzeltmesinin** son hacim değıeri, deney son kademe hacim değıerinden büyük olmalıdır (Bkz. Sayfa-8 & Hata-2). Aynı şekilde **Hacim Düzeltmesi** son kademe basınç değıeri de deney son kademe basınç değıerinden büyük olmalıdır. **“Referans Değıer”** de Sayfa-5’deki referans değıer örneğindeki gibi seçilmelidir.
- 6- Deney sayfalarındaki **“DüzeltilmiŖ hacim”** ve **“DüzeltilmiŖ basınç”** sütunlarındaki verilerin aŖağı doğru artan sırada olduğı kontrol edilir (Bkz. Sayfa-9 & Hata-3).
- 7- Deney sayfalarında **“Kırmızı veri”** ve **“NaN”** hatası veya **“Negatif”** veri (Bkz. Sayfa-8 & Hata-1) olup olmadığı kontrol edilir. Eğıer varsa ilgili alandaki veri düzeltilir. Bu kontrollerin birçoğı yazılım tarafından yapılmakta ve hatalı tespit edilen alan varsa rapor oluŖturulmamaktadır.
- 8- Son düzeltmeler ve kontroller yapıldıktan sonra **“Log”** ve **“T&O”** sayfalarına birer kez tıklanır ve böylelikle hesaplamaların güncellenmesi sağılanır ve RAPOR oluŖturulur.

POWERED BY GNR GLOBAL

www.gnrtest.com

info@gnrglobal.com

0 312 800 0 GNR

0 507 973 01 51