


Pour la santé et le bien-être des volailles...

**EN TOUTE SAISON!**

Quelques recommandations pour des chargements efficaces

(Rangée 1/Siège 4)

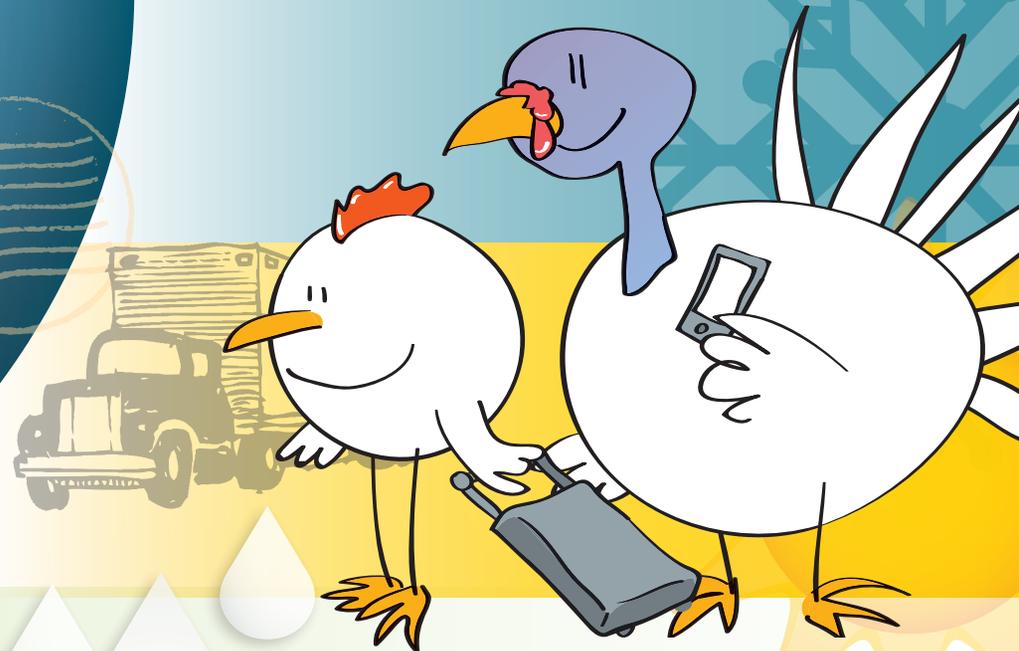

## Humidité\*

**MAUVAIS AJUSTEMENT**  
DE LA VENTILATION ET DU CHAUFFAGE

**EXCÈS D'HUMIDITÉ**  
NON VENTILÉ À L'EXTÉRIEUR DU POULAILLER

EXCÈS **ABSORBÉ** PAR LA LITIÈRE

**LITIÈRE HUMIDE**

AMMONIAC

**VOLAILLES HUMIDES ET MORTS EN CAGE  
DURANT LE TRANSPORT, PODODERMATITE, ETC.**

**BON AJUSTEMENT**  
DE LA VENTILATION ET DU CHAUFFAGE

**EXCÈS D'HUMIDITÉ**  
VENTILÉ À L'EXTÉRIEUR DU POULAILLER

**CHAUFFAGE** POUR ATTEINDRE LA  
TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

**LITIÈRE SÈCHE**

**VOLAILLES AU SEC ET EN SANTÉ  
ET BONNE QUALITÉ DE L'AIR**



## Des OISEAUX SECS

supportent mieux  
L'ÉLEVAGE ET  
LE TRANSPORT  
par températures  
extrêmes

\* Pour plus d'informations, veuillez consulter votre manuel PSA (Programme de soins aux animaux).



# S'adapter à l'hiver

Durant la période hivernale, j'améliore la santé, le bien-être et la viabilité des volailles dans les cages et ainsi je contribue à l'efficacité du chargement et du transport.

## Des oiseaux secs supportent mieux le transport par temps froid

### Quelques recommandations pour une litière et des oiseaux secs

- > Je vérifie quotidiennement l'**humidité** dans le poulailler.
- > **Je ventile** suffisamment pour que l'humidité soit <70% et qu'il n'y ait pas d'odeur d'ammoniac, ce qui peut impliquer que **je chauffe** davantage pour atteindre la température recommandée en fonction de l'âge des oiseaux.
- > J'adapte la ventilation à la densité d'élevage en tout temps (conditions extrêmes de froid).
- > J'ajuste la pression statique (vacuum) pour qu'elle soit adéquate afin de bien contrôler l'humidité. Je consulte mon représentant technique à ce sujet.
- > J'ajoute de la nouvelle litière de bois si la litière est humide.
- > Je remplace la litière mouillée par de la nouvelle litière de bois s'il y a un dégât d'eau.
- > Je répare les tétines qui fuient et j'ajuste la hauteur des abreuvoirs à la taille des oiseaux.



## Pistes de solution pour réduire la condensation dans la remorque



- > J'abaisse graduellement la température 4 heures avant le chargement pour atteindre 13 °C (55 °F) au début du chargement.
- > Je prévois un interrupteur à chaque ventilateur, surtout si la remorque est du côté des ventilateurs, afin de pouvoir les fermer momentanément lors du chargement. Je discute avec le chef d'équipe des attrapeurs de la gestion des ventilateurs pendant le chargement.
- > J'arrête le chargement si la pluie est forte ou si la neige est mouillante et je demande d'éloigner le camion du poulailler.
- > Je déneige et déglace le chemin de ferme et la zone de chargement.



# Éviter les coups de chaleur

Par temps chaud, j'applique de façon proactive ces bonnes pratiques de chargement recommandées :

## Pendant l'élevage :


- > J'informe le représentant d'abattoir en cas de mortalité importante pendant l'élevage et quelques heures/jours avant le chargement.
- > Je diminue la densité d'élevage en été.
- > Je m'assure que la litière soit sèche tout au long de l'élevage.
- > Je m'assure que tous les ventilateurs soient fonctionnels.
- > J'ajuste la ventilation au maximum (**recommandation poulet = 5 cfm/kg, dindon = 3,3 cfm/kg**). Si la ventilation maximale est insuffisante pendant le chargement, je prévois des ventilateurs de plancher additionnels.
- > J'utilise des brumisateurs à haute pression (au moins 1000 psi ou livres / pouce<sup>2</sup>) en période de chaleur (si  $\geq 28^{\circ}\text{C}$  et  $< 80\%$  d'humidité de l'air).
- > Je fais fonctionner les brumisateurs par séquence (et non en continu) et seulement lorsque la ventilation maximum ne suffit plus.
- > Lorsque la litière est humide, j'ajoute de la nouvelle litière de bois et je prévois quelques jours pour permettre à cette litière d'absorber l'excès d'humidité.

## Au chargement :

- > Je fournis de l'eau potable fraîche aux travailleurs.
- > Je monte les abreuvoirs 30 minutes avant l'arrivée des attrapeurs et du transporteur lorsque la température du poulailler est  $\geq 25^{\circ}\text{C}$  ( $77^{\circ}\text{F}$ ).
- > Je ne fais pas fonctionner les brumisateurs pendant le chargement.
- > Je sélectionne les oiseaux affaiblis et inaptes au transport quotidiennement et avant le chargement.
- > Par la suite, je procède à l'euthanasie des oiseaux inaptes au transport laissés dans le poulailler et tombés à l'extérieur.

## IMPORTANT!

Je ramasse et sors les oiseaux morts quotidiennement et avant le chargement.

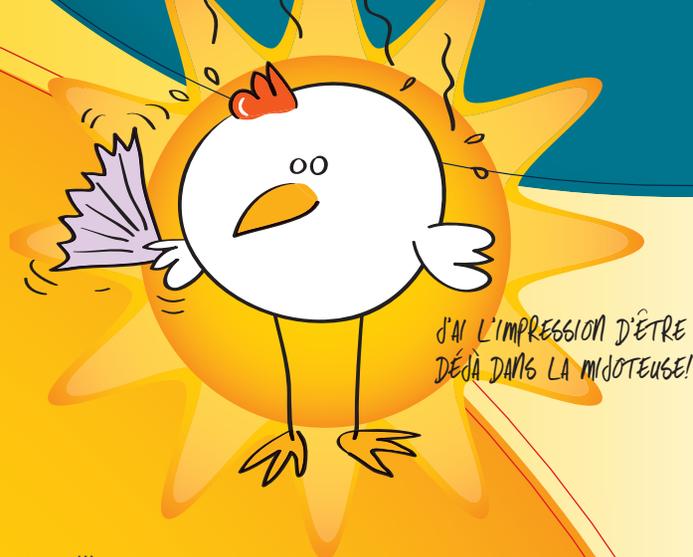

PARAÎT QUE JE SUIS TROP FRAGILE POUR LE VOYAGE...



**RAPPEL**  
**LES VOLAILLES FRAGILISÉES, ÇA NOUS CONCERNE !**

Nous veillons aux bonnes conditions de chargement et de transport, de la ferme jusqu'à l'abattoir\*.

\* Si les volailles sont fragilisées et soumises à des conditions de souffrance induite, l'ACIA peut mener une enquête et remonter jusqu'à la ferme pour déterminer la cause du problème. Des pénalités monétaires pourraient vous être émises par l'ACIA et par le MAPAQ allant jusqu'à l'emprisonnement.


Consultez l'affiche «Cet oiseau est-il apte au transport?» et le «Guide des pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux animaux dans la chaîne canadienne d'approvisionnement de volaille du producteur au transformateur» sur le site Internet des programmes à la ferme.

# Quand litière humide rime avec... **pododermatite**

Avec une litière sèche, je réduis l'incidence de la pododermatite et j'améliore la santé et le bien-être des volailles.

## Pistes de solution pour garder la litière sèche

- > Je vérifie régulièrement l'état du dessous des pattes des oiseaux dès le début de l'élevage pendant la tournée.
- > Je vérifie quotidiennement l'humidité dans le poulailler.
- > Je ventile suffisamment pour que l'humidité soit < 70 % et qu'il n'y ait pas d'odeur d'ammoniac, même par temps froid, ce qui peut impliquer que je chauffe davantage pour atteindre la température recommandée en fonction de l'âge des oiseaux.
- > J'adapte la ventilation à la densité d'élevage en tout temps (conditions extrêmes de chaleur et de froid).
- > J'ajuste la pression statique pour qu'elle soit adéquate (vacuum) selon la saison afin de bien contrôler l'humidité. Si nécessaire, je consulte mon représentant technique.

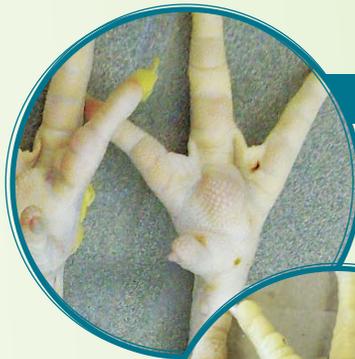


Pattes saines



Pododermatite

OH! LÀ LÀ, JE CROIS QUE  
JE PODODERMATISE!

JE T'AVAIS  
POURTANT  
PRÉVENU!

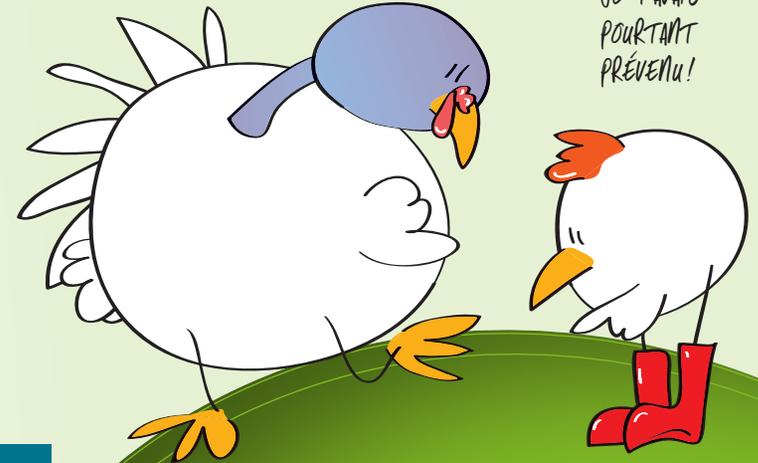

## Bon équipement et bien entretenu

- > J'épands une épaisseur suffisante de litière.
- > Lorsque la litière est humide, j'ajoute de la nouvelle litière de bois et je prévois quelques jours pour permettre à cette litière d'absorber l'excès d'humidité.
- > Je remplace la litière mouillée par de la nouvelle litière de bois s'il y a un dégât d'eau.
- > J'ajuste la hauteur des abreuvoirs à la taille des volailles.
- > Je répare les abreuvoirs qui fuient et je tiens l'intérieur des lignes d'eau propre.
- > J'isole les tuyaux d'entrée d'eau dans le parquet d'élevage.

Une initiative rendue possible grâce à la concertation de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, des Couvoiriers du Québec, des Éleveurs de volailles du Québec, des attrapeurs de volailles, des transporteurs de volailles et de l'Association des abattoirs avicoles du Québec

Rappelons que les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu l'accord bilatéral Cultivons l'avenir 2 (pour lequel ils ont accordé un financement de 293 millions de dollars sur une période de cinq ans, soit de 2013 à 2018). Cet accord d'importance vise à soutenir des initiatives stratégiques en innovation, compétitivité et développement des marchés, tant au bénéfice du secteur agricole que celui du secteur de la transformation alimentaire.



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation



Cultivons l'avenir 2  
Une initiative fédérale-provinciale-territoriale