



# Reporte de Catación

Evaluación Panel Catadores Q-VERDE



## CAFECOL, A.C

Campus III BIOMIMIC del Instituto de Ecología A.C., Edificio A, Planta Baja  
Carretera antigua Xalapa-Coatepec no. 351, El Haya, Xalapa, Ver. C.P. 91073  
Tel/Fax: 52(228) 8 42 18 00 Ext 3092 cafecol.ac@gmail.com, www.cafecol.mx

Folio:  
Muestra: 9052


Referencia: /9052  
05-mar-26

Cliente:

ANDRES DIAZ MARCELIN

Resultado del análisis mediante el protocolo de la Specialty Coffee Association of America

Pruebas físicas al grano verde (sin tostar)		Resultados de la catación		
Tipo de defecto	#Defectos	Atributo	Puntos	Descripción
Negro completo	0	Fragancia/aroma	7.92	
Agrio completo	0	Sabor	8.08	
Cereza seca(bola)	0	Sabor residual	7.75	
Dañado por hongo	0	Acidez	8.00	
Materia extraña	0	Cuerpo	7.92	
Brocado severo	0	Uniformidad	10.00	
<i>Total de defectos primarios</i>	<b>0</b>	Balance	7.83	
Negro parcial	0	Taza limpia	10.00	
Agrio Parcial	0	Dulzura	10.00	
Pergamino	0	Puntaje del catador	7.92	
Flotador	0	Defectos	0.00	
Inmaduro	0	<i>Puntaje Final</i>	<b>85.42</b>	
Averanado	0			
Conchas	1			
Partidos/mordidos	4			
Cascara	0			
Brocado ligero	1			
<i>Total defectos secundarios</i>	<b>6</b>			
<i>Total de defectos</i>	<b>6</b>			
<b>Comentarios durante la catación:</b>		<b>Conclusiones y observaciones:</b>		
DULCE, JUGOSA, , , , ,		29 Defectos helados		
<b>Notas de sabor:</b>				
CHOCOLATES, VAINILLA, CARAMELOS, PANELA, MANTEQUILLA, ALMENDRA, FRUTAS, CANELA, MIEL, TORONIA, CAÑA DE AZUCAR, DULCE DE LECHE, ARANDANOS, BAYAS, , ,				

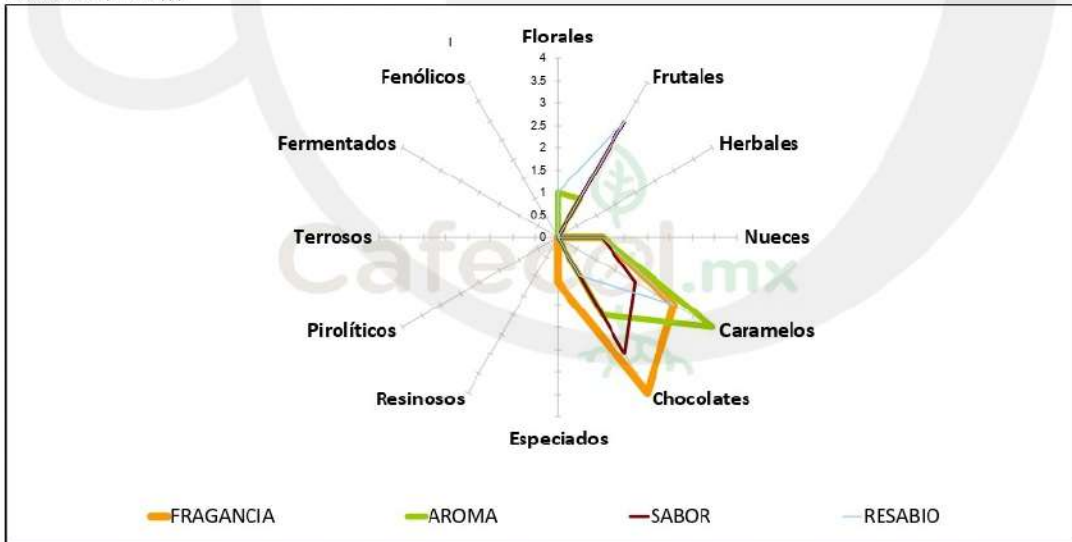

Esta muestra fue evaluada por los catadores Q Grader: Pedro Ivan Flores Perez, A. Paola Gracia Gtz, M. Teresa Hernandez Matias  
Su vigencia de acreditación como catador Q se puede consultar en: <https://database.coffeeinstitute.org/users/graders/arabica>

Clasificación	Grado SCA	Parámetros Normativa SCA para físicos	Parámetros referencia		
90-100	Especial Extraordinario	Preparación SCA: 0 Defectos primarios/ máximo 5 Defectos secundarios/ 0 quakers (vanos) al tueste	Humedad	Densidad	
85-99.99	Especial Excelente		10-12%	700 g/lit o mayor	
80-84.99	Especial Muy bueno				Aw (Actividad Hídrica)
<80	No Especial				<0.70

\*\*Sin defectos primarios NC= No calculado NA= No Aplica NM= No Medido g/lit= Gramos por litro Kg/Qq= Kilogramos por quintal

Este reporte NO es un certificado y los resultados contenidos en este instrumento son los obtenidos a partir de la muestra que el interesado entrega al laboratorio de pruebas. Se prohíbe el uso de los resultados, imágenes y cualquier otra información contenida en el presente documento para cualquier fin que tenga como resultado el dolo o perjuicio al consumidor, liberándose de cualquier responsabilidad al emisor por el mal uso de este documento. Mientras no se indique lo contrario, los resultados son los obtenidos en la fecha de emisión y solo son válidos para la muestra entregada por el cliente y con vigencia de 30 días.