


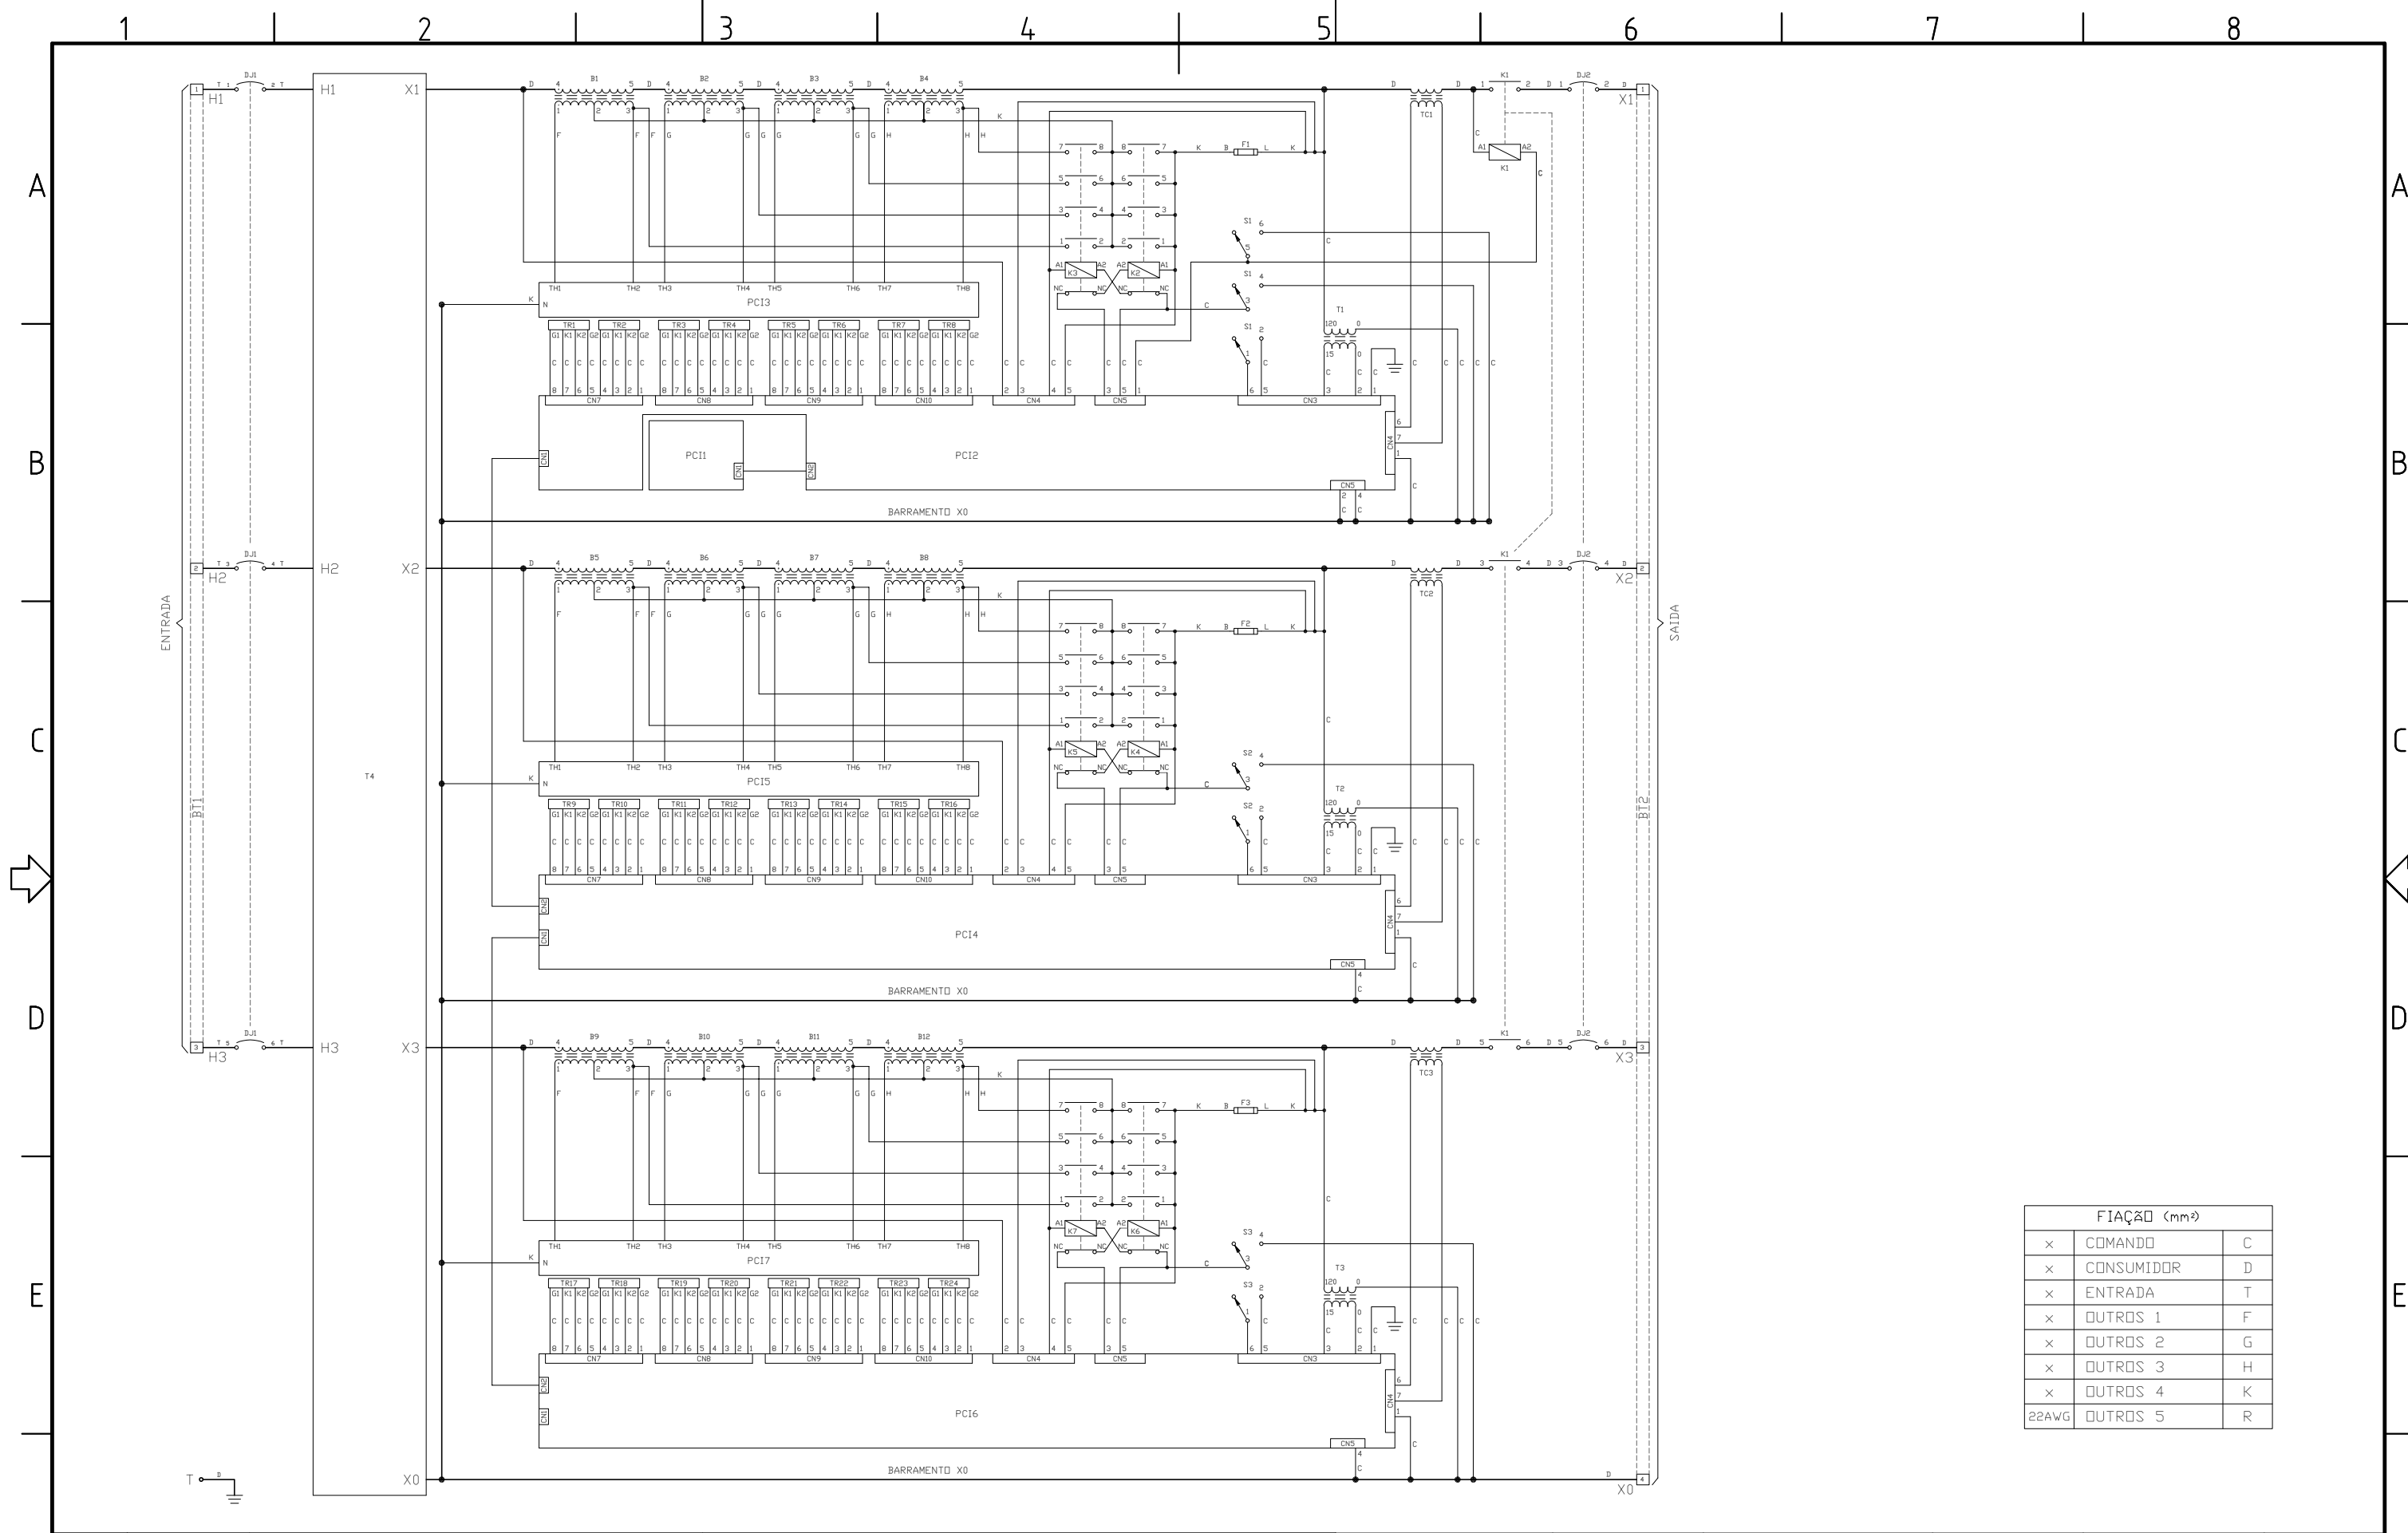

FIAÇÃO (mm²)		
×	COMANDO	C
×	CONSUMIDOR	D
×	ENTRADA	T
×	OUTROS 1	F
×	OUTROS 2	G
×	OUTROS 3	H
×	OUTROS 4	K
22AWG	OUTROS 5	R

Observações: EQUIPAMENTO ISOLADO X0 DEVE SER CONECTADO AO TERRA.	Desenhado por RKKJR	Verificado por RKKJR	Aprovado por RKKJR	Desenho: DF	Data 11/11/14	Escala SE
			Título: ESTABILIZADOR Kvr ELEKTRONIK TRIFÁSICO			
			Des. Nº Kvr-EEET-R0.DWG		Rev. 0	Folha 1/1