

कार्यालय मुख्य अग्निशामक
पत्रांक:- सीएफओ-एनओसी-टी/07
सेवा में,

अधिकारी मेरठ ।
दिनांक: दिसम्बर 14, 2007 ।

प्रभारी अधिकारी । मानचित्र ।
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

विषय:- प्रस्तावित ऐजुकेशनल बिल्डिंग खासतः नं० 955 ग्राम अब्दुल्लापुर परगना
एण्ड तहसील जनपद मेरठ में रामा सोशल रीफॉर्म गण राजकेंद्रान सोसा-
इटी द्वारा स्कूल भवन का निर्माण हेतु जिसका कुल प्लॉट एरिया-
5500 वर्गमीटर, भूतल कवर्ड एरिया 1436.97 वर्गमीटर, कवर्ड एरिया पथा-
तल 1208.25 वर्गमीटर, टोटल कवर्ड एरिया 2664.96 वर्गमीटर, भवन की
ऊँचाई 7.46 मीटर प्रस्तावित है पर स्कूल भवन निर्माण हेतु अध्यायी
आपत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने विषयक अग्निसुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण
आहूत ।

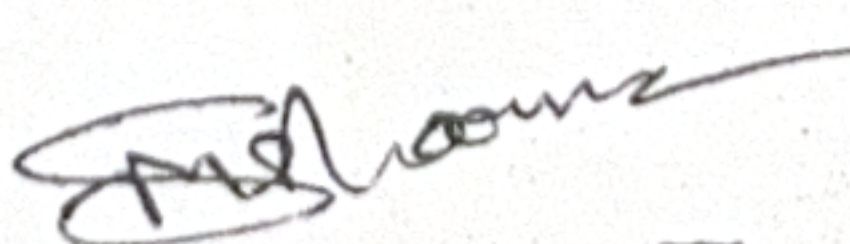
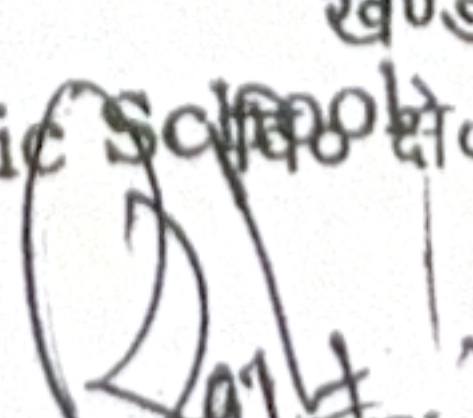
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 242/मानचित्र अनु०/07 दि० 27-11-07 के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्नक मानचित्र/
साइट प्लान का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा अग्नि-
सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो प्रस्तावित स्थल/मानचित्र सन्तोखा
जनक अवस्था में पाये गये । भवन के अन्दर सभी स्थायी इन्स्टालेशन व बाहरी
सुरक्षा व्यवस्था व अग्निसुरक्षा अधिनियम-2005 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ
इण्डिया-2005 के पार्ट 4 फायर एण्ड लाइफ सैफ्टी की टेबिल-23 के अनुसार बी ऐजुकेशन
बिल्डिंग में निहित अग्निशामक प्राविधानानुसार जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील,
ट्रेस टैक क्षमता 5000 लीटर, ट्रेस पम्प 450 लीटर प्रति मिनट स्थापित किये जाये
साथ ही भवन में फायर एक्जिट, पीओए0 सिस्टम का भी प्राविधान किया जाये।
प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये जल व्यवस्था
मानक के अन्तर्गत होगी ।

भवन निर्माण में अग्निसुरक्षा प्रणाली की स्थापना हेतु नेशनल
बिल्डिंग कोड, ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट 3 व 4 तथा आईएस-3844-1989 & 1995
का पालन सुनिश्चित किया जाये यदि इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन तर्कित जाता
है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये ।

उक्त भवन के निर्माण होने के उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त समस्त
अग्निशामक व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखाना नितान्त आवश्यक

---2---


President / Secretary
Rama Social Reforms & Educational Society
रामकेश धामा
खण्ड शिक्षा अधिकारी
परीक्षितगढ़ (मेरठ)
Rama Public School

President / Secretary

होगा ताकि मानको के अस्व निरीक्षण/परीक्षण कर प्राथमिक अग्निशामन व्यवस्था : फ़र्तो : के प्राविधान बाद ही स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।

अतः उक्त भाव के निर्माण हेतु मानचित्र/साइट प्लान का प्राथमिक स्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने सम्बन्धी निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है ।

संलग्नक :- अनुमोदित मानचित्र ।

14/12/17
आई.एस.टी. सोनी
मुख्य अग्निशामन अधिकारी
मुख्य अग्निशामन अधिकारी
मेरठ

प्रतिलिपि : 1- श्री रामा सोशल रीफॉर्मिंग/एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 224, आर्यनगर, सूरजकुण्ड रोड मेरठ को अनुपालनाथ ।
2- अग्निशामन अधिकारी पुलिस लाइन, मेरठ को आ.० का.० हेतु प्रेषित ।

Rama Public School

President/Secretary

President/Secretary
Rama Social Reforms & Educational Society

रामकेश धामा
खण्ड शिक्षा अधिकारी
वि० क्षे० परीक्षितगढ़ (मेरठ)